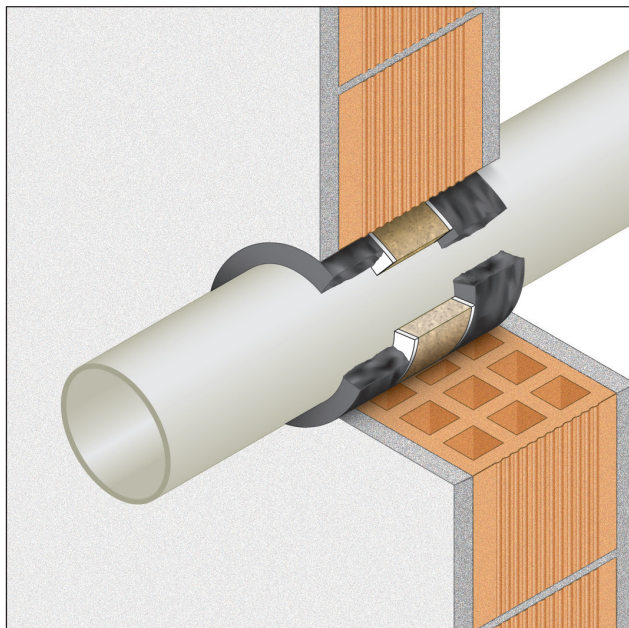


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 240 U/C certificata su pareti in muratura con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili in PVC, PE e ABS, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.

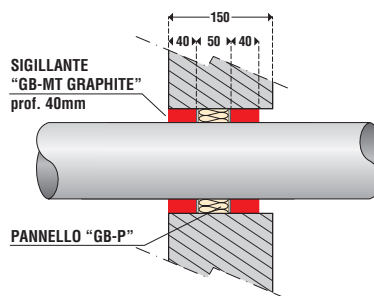
RESISTENZA AL FUOCO: EI 240 U/C




- **Diametri:** fino a 110 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm
- **Tipo di tubazione:** PVC, PE, ABS
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE" e PANNELLO "GB-P"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 40 mm, previo inserimento all'interno della parete di un PANNELLO "GB-P" (vedi tabella).

TUBI: PVC, PE, ABS



Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura	Luce varco (mm)	Profondità sigillante	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
PVC 	48	3,2	≥ 150 mm	17	40 mm su ambo i lati	EI 240 U/C	ETA 21/0114
	68	2,0	≥ 150 mm	41		EI 240 U/C	ETA 21/0114
	110	3,5	≥ 150 mm	22		EI 240 U/C	ETA 21/0114
PE 	32	3,2	≥ 150 mm	25	40 mm su ambo i lati	EI 240 U/C	ETA 21/0114
ABS 	32	3,2	≥ 150 mm	25	40 mm su ambo i lati	EI 240 U/C	ETA 21/0114
	36	2,3	≥ 150 mm	23		EI 240 U/C	ETA 21/0114
	110	3,5	≥ 150 mm	26		EI 240 U/C	ETA 21/0114