


ATTRAVERS. DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

COLLARE "GLOBAL COLLAR PLUS"

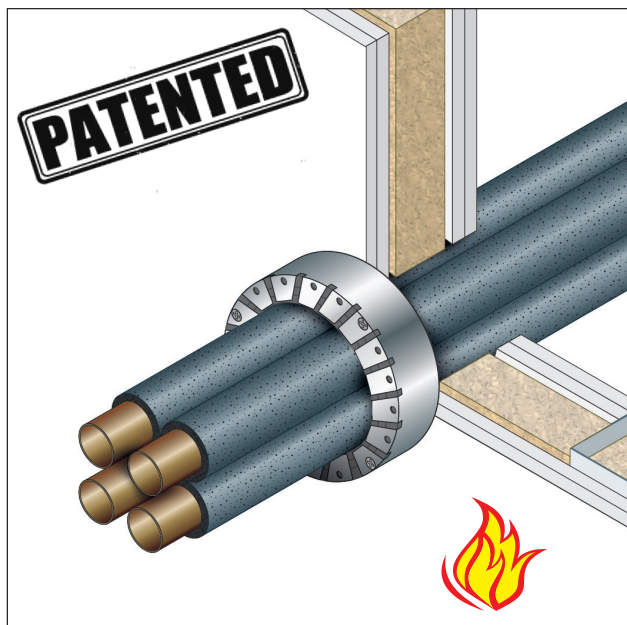

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di collare universale per TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE "GLOBAL COLLAR PLUS" senza alette di fissaggio con resistenza al fuoco fino a EI 120 C/U certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituito da un guscio metallico in lamierino di acciaio sez. nominale 40x30x0,5 mm contenente guarnizione intumescente a base di grafite con sezione nominale 40x2 mm ciascuno, in conformità a ETA 23/0843.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U

- **Diametri:** fino a 54 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** in rame coibentato con elastomeri espansi
- **Prodotto da applicare:** collare universale "GLOBAL COLLAR PLUS"
- **Fissaggio:** meccanico con viti auto perforanti fosfatate su pareti in cartongesso o con turboviti su muratura
- **Finitura:** non prevista

TOPICS:

- Soluzione con **UN SOLO COLLARE**, sul lato esposto al fuoco
- Fissato alla parete **SENZA BARRE FILETTATE** passanti



Rapporto di classificazione: ETA 23/0843
Norma di prova: EN 1366-3


Il collare sarà fissato alla parete solo dal lato esposto al fuoco con viti auto perforanti fosfatate nel numero indicato nella tabella senza la necessità di barre filettate.

Nel caso di parete in muratura utilizzare turboviti senza uso del tassello. Prima dell'installazione del collare i vuoti/giunti restanti tra la parete ed il tubo penetrante possono essere riempiti con il sigillante "GB-MT", o in alternativa con materiale incombustibile dimensionalmente stabile come calcestruzzo, malta cementizia o di gesso.

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

TUBI: RAME. ACCIAIO. GHISA CON ISOLAMENTO IN ELASTOMERI ESPANSI

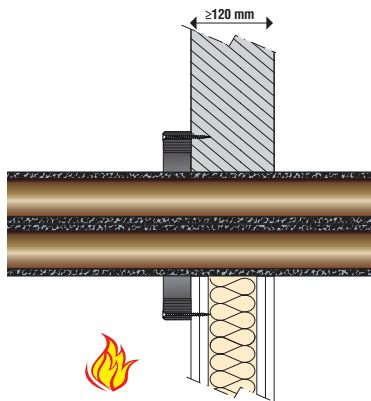

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura (mm)	Parete cartongesso (mm)	N. strati nastro intum.	Isolamento elastomeri (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
RAME/ ACCIAIO/ GHISA 	≤ 20	≥ 1,0	≥ 120	≥ 120	4	10	EI 120 C/U	ETA 23/0843
	20 < ∅ ≤ 54	≥ 1,0	≥ 120	≥ 120	5	10	EI 120 C/U	