
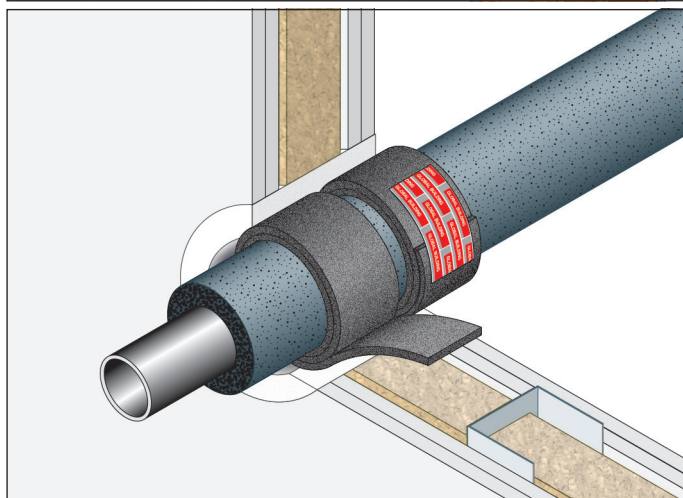


ATTRAVERS. DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"

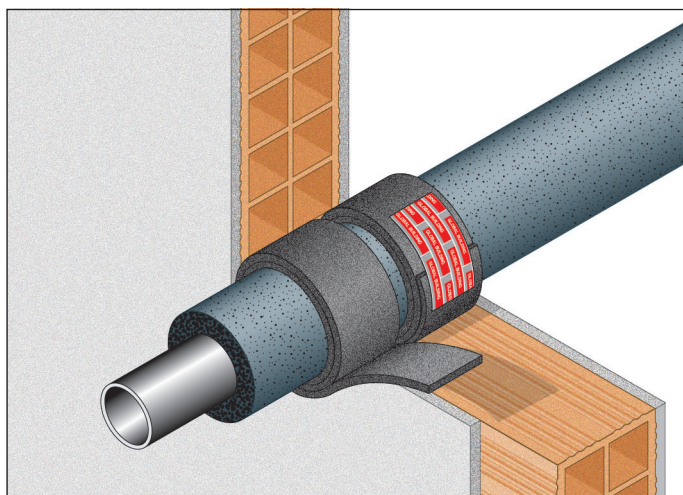

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" con resistenza al fuoco EI 120 C/U certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituito da materiale intumescente larghezza 50 mm, in conformità al rapporto di classificazione ETA 13/0640.

Il NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" deve essere avvolto intorno al tubo da proteggere, fissato con nastro adesivo per congiungerne le estremità e inserito nel varco rimasto fra la tubazione e il muro.

Inserire il nastro su entrambi i lati della parete.

È necessario applicare il numero di strati indicati in funzione del diametro

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U

- **Diametri:** fino a 54 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata con elastomeri espansi
- **Prodotto da applicare:** NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"
- **Fissaggio:** avvolgimento intorno alla tubazione
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: ETA 13/0640
Norma di prova: EN 1366-3

della tubazione e dello spessore della coibentazione.

Nelle pareti in muratura la sigillatura della parte esterna può essere chiusa con materiale incombustibile dimensionalmente stabile, mentre nel caso di pareti in cartongesso i vuoti tra la parete ed il tubo penetrante dovranno essere riempiti con materiale incombustibile dimensionalmente stabile come calcestruzzo, malta cementizia o di gesso, per tutto lo spessore dell'elemento costruttivo.

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura	Parete cartongesso	N. strati nastro intum.	Isolamento (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
RAME/ ACCIAIO/ GHISA	≤ 28	1,0 – 14,2	≥ 100 mm	≥ 100 mm	2	6,0 – 35,0	EI 120 C/U	ETA 13/0640
	≤ 54	1,5 – 14,2	≥ 100 mm	≥ 100 mm	2	35,0	EI 120 C/U	