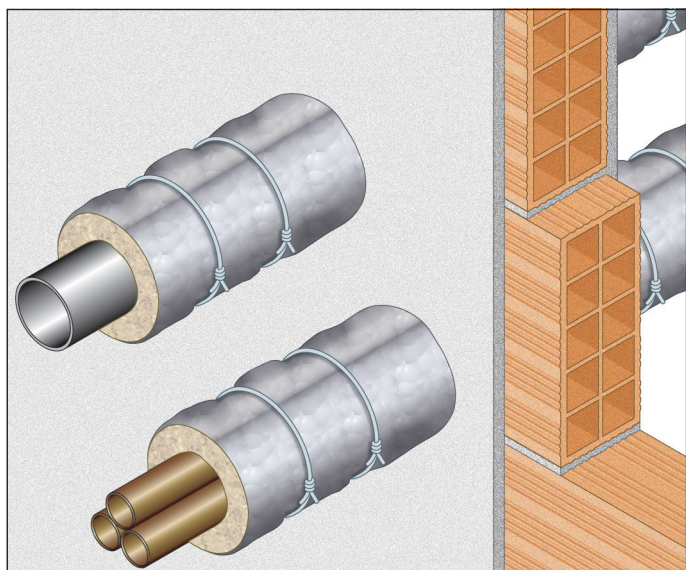
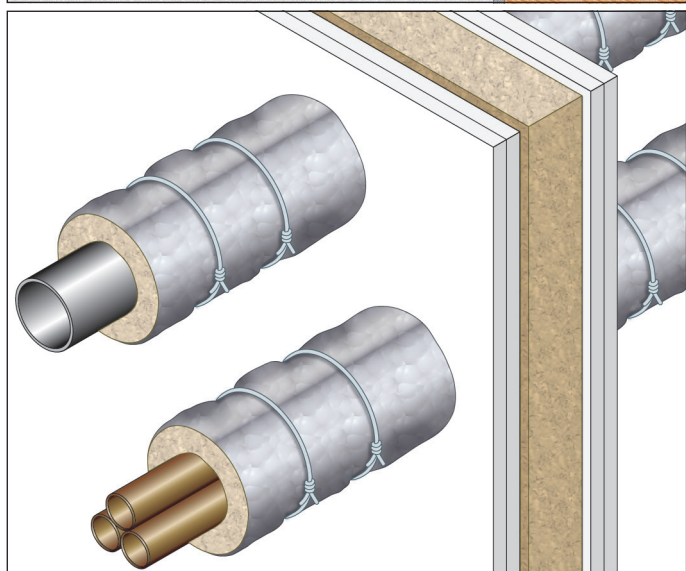


ATTRAV. DI TUBI INCOMBUSTIBILI NON COIBENTATI

MANICOTTO "GB-ML" e SIGILL. "GB-MT"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 90/120 C/U**

- **Diametri:** fino a 250 mm
- **Spessore:** da 1,0 a 14,2 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm
parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile non coibentata
- **Prodotto da applicare:** MANICOTTO "GB-ML" e SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** con legacci in filo di acciaio
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Per varchi fino a 300 x 300 mm

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di MANICOTTO "GB-ML" con resistenza al fuoco EI 90/120 C/U certificata su pareti in muratura e cartongesso con spessore minimo di 100 mm per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili non coibentate, costituito da un feltro a base di lane minerali lunghezza 500 mm, sp. 30 mm, densità 90 kg/m³. In conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR e ETA 21/0115.

È necessario misurare il diametro della tubazione da proteggere e tagliare il quantitativo di MANICOTTO "GB-ML" necessario a ricoprirlo.

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115
I.G. 335023-3808FR
Norma di prova: EN 1366-3

Avvolgere il MANICOTTO "GB-ML" attorno alla tubazione accostando la giunzione e facendo attenzione che la guaina aderisca alla parete. Fissare il MANICOTTO "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto. L'eventuale spazio libero presente tra la parete e la tubazione dovrà essere riempito su ambo i lati con uno strato di lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m³ e uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" per una profondità di almeno 12,5 mm.