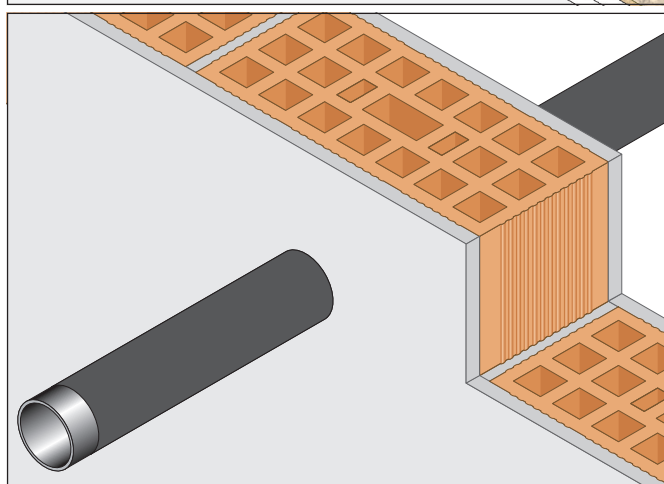
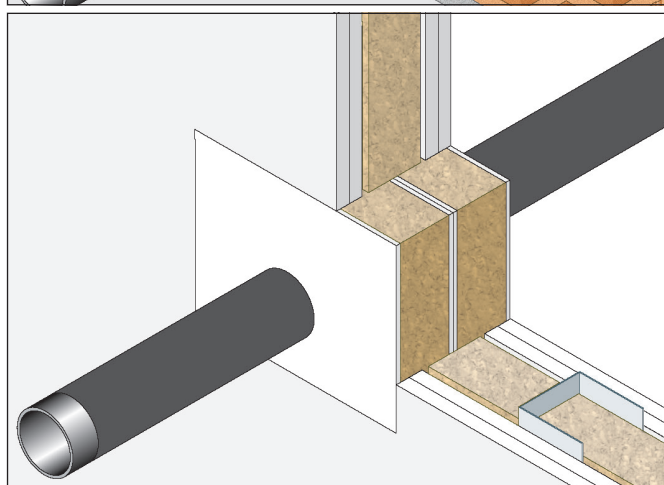
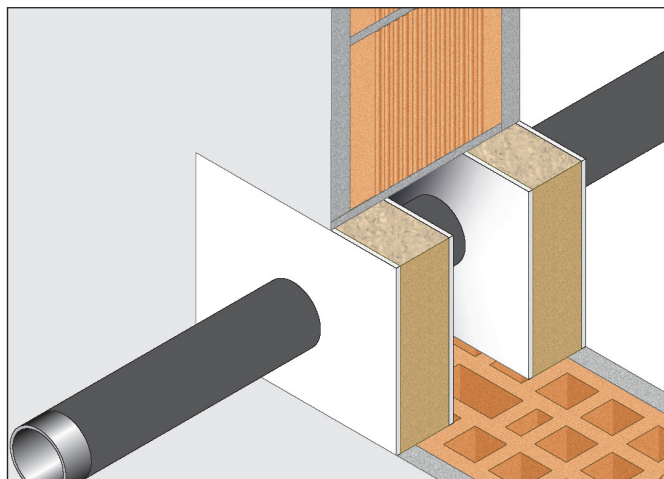


TUBI INCOMBUSTIBILI NON COIBENTATI

PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"

**RESISTENZA AL FUOCO:
EI 90/120/240 C/U**

- **Diametri:** ≤ 108 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm
parete in cartongesso spessore ≥ 125 mm
- **Tipo di tubazione:** metallica
- **Prodotto da applicare:**
PANNELLI "GB-P" e
PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco dei PANNELLI "GB-P", sigillatura con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" e pitturazione con PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"

NOVITÀ

Rapporto di Classificazione: ETA 24/1253
Norma di prova: EN 1366-3


DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" per la protezione di attraversamenti di tubazioni incombustibili non coibentate con resistenza al fuoco EI 90/120/240 certificata su pareti di muratura con spessore ≥ 150 mm e pareti in cartongesso con spessore ≥ 125 mm.

La PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" potrà essere applicata sia su tubazioni a filo forometria che tubazioni passanti su varchi protetti con pannelli semirigidi in fibra minerale "GB-P" (densità 150 kg/m^3) spessore 60 mm, trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio.

La PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" verrà applicata sui tubi incombustibili per una lunghezza di almeno 500 mm e spessore di 1 mm su ambo i lati della parete in conformità a ETA 24/1253.


PARETE IN MURATURA O CARTONGESSO CON PANNELLO "GB-P"

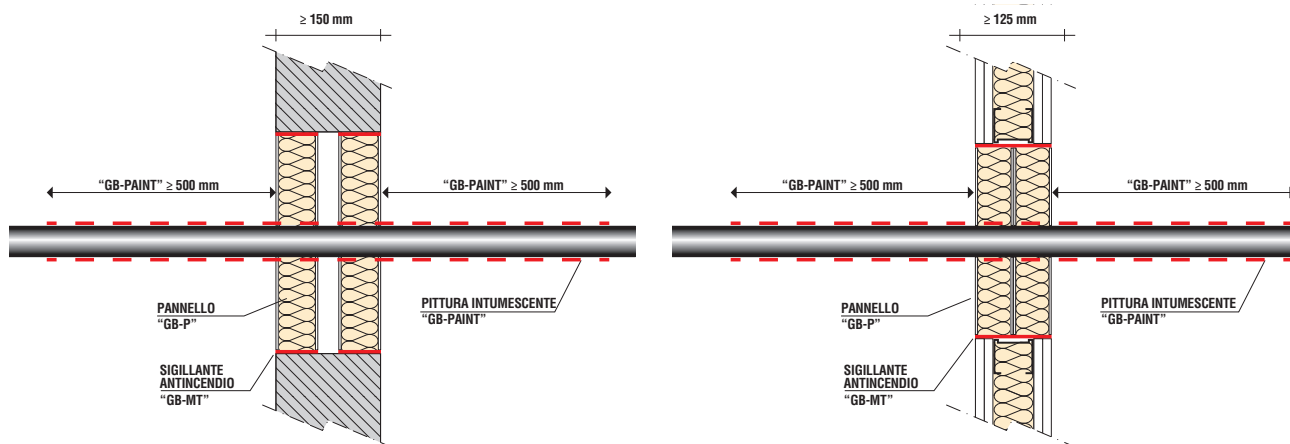

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore parete	Tipologia	Numero pannelli "GB-P"	Pittura intumescente "GB-PAINT"	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO	≤ 108	2,0 – 14,2	≥ 150 mm per muratura o ≥ 125 mm per cartongesso	su parete in muratura o cartongesso con pannello "GB-P"	2	L ≥ 500 mm spessore ≥ 1 mm	EI 120 C/U	ETA 24/1253
RAME*	≤ 54	1,0 – 14,2			2		EI 90 C/U	ETA 24/1253

* solo su parete in muratura: pitturazione non necessaria all'interno della parete

PARETE IN MURATURA CON ATTRAVERSAMENTO A FILO FOROMETRIA

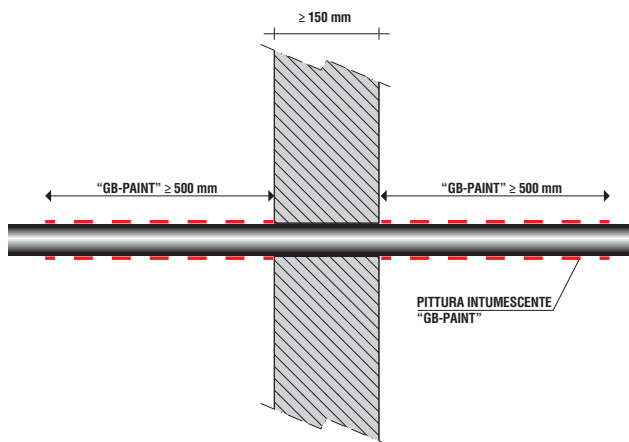

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore parete	Tipologia	Numero pannelli "GB-P"	Pittura intumescente "GB-PAINT"	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO	≤ 108	2,0 – 14,2	≥ 150 mm	su parete in muratura a filo forometria muratura	—	L ≥ 500 mm spessore ≥ 1 mm	EI 240 C/U	ETA 24/1253
RAME	≤ 54	0,8 – 14,2			—		EI 120 C/U	ETA 24/1253