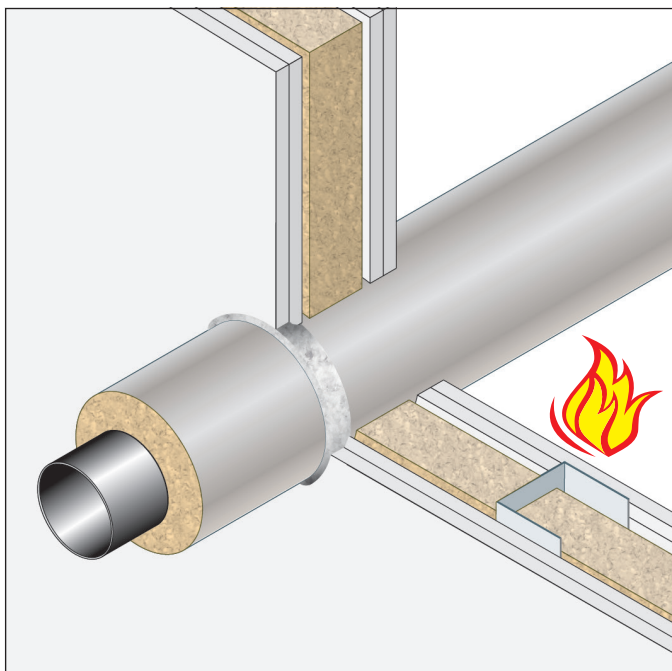


ATTRAV. DI TUBI INCOMBUSTIB. ISOLATI CON LANA E ALLUMINIO

SIGILLANTE "GB-MT"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U**

- **Diametri:** fino a 110 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile in acciaio isolata con lana di roccia rivestita con lamina in alluminio
- **Prodotto da applicare:** sigillante antincendio "GB-MT"
- **Applicazione:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** non prevista


Rapporto di classificazione: I.G. 380080/4093FR
Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 120 C/U certificato su pareti in muratura o cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate con lana di roccia, densità 80 kg/m³ e spessore nominale 30 mm, rivestita

con lamina in alluminio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380080/4093FR.

L'applicazione del sigillante va fatta dal lato non esposto al fuoco.

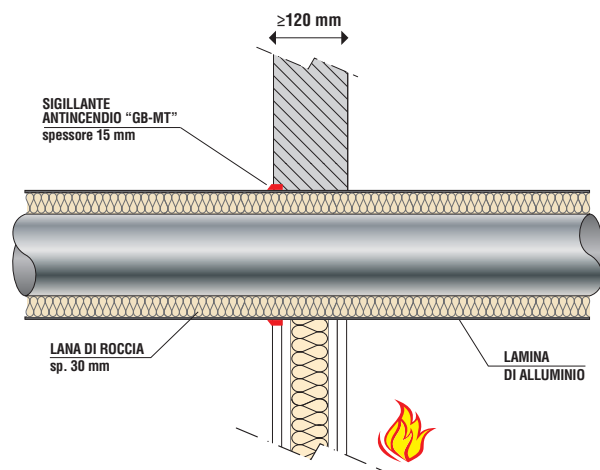

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura (mm)	Parete cartongesso (mm)	Sigillante antinc. "GB-MT"	Isolamento (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/GHISA	110	1,0	≥ 120	≥ 120	sulla faccia non esposta al fuoco	lana di roccia sp. 30 mm densità 80 kg/m ³	EI 120 C/U	I.G. 380080/4093FR