


ATTRaversAMENTI DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

SIGILLANTE "GB-MT"

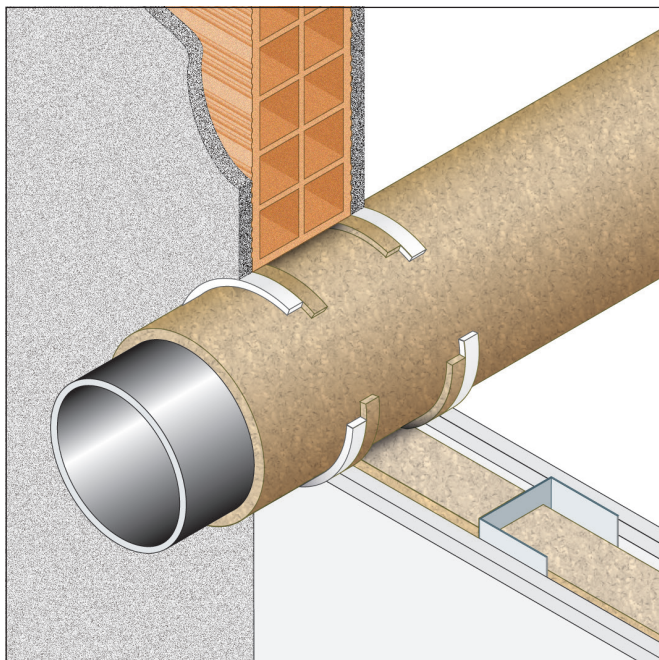

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 90/120 certificata su pareti in muratura e cartongesso con spessore ≥ 100 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate con lana di roccia o tubazioni composite PEX, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115

RESISTENZA AL FUOCO: EI 90/120 C/U


- **Diametri:** fino a 324 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm
parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata o PEX
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115
Norma di prova: EN 1366-3


Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" sarà applicato a mezzo di apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 12,5 mm, previo inserimento su entrambi i lati di uno strato in lana di roccia profondità 12,5 mm densità 35 kg/m³ (vedi tabella).

SPESSORE PARETE ≥ 100 mm

ACCIAIO - EI 90

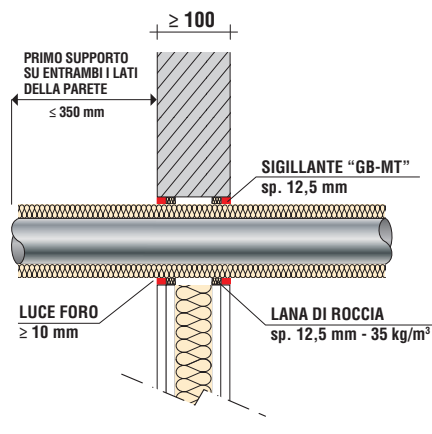

PEX - EI 120

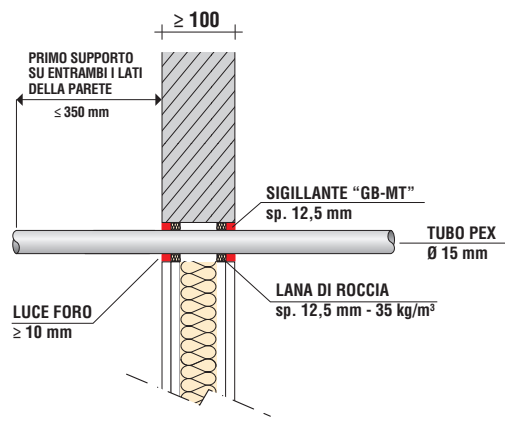

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Isolamento	Sigillante "GB-MT"	Tamponamento posteriore	Apertura massima (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/ GHISA	da 40 a 324	1,0 - 14,2 6,35 - 14,2	lana di roccia	su ambo le facce 12,5 mm	lana di roccia spessore 12,5 mm densità 35 kg/m ³	300 x 300 oppure Ø 504	EI 90 C/U	ETA 21/0115
PEX	15	2,5	nessuno	su ambo le facce 12,5 mm	lana di roccia spessore 12,5 mm densità 35 kg/m ³	300 x 300 oppure Ø 504	EI 120 C/C	ETA 21/0115