


ATTRaversAMENTI DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

SIGILLANTE "GB-MT"

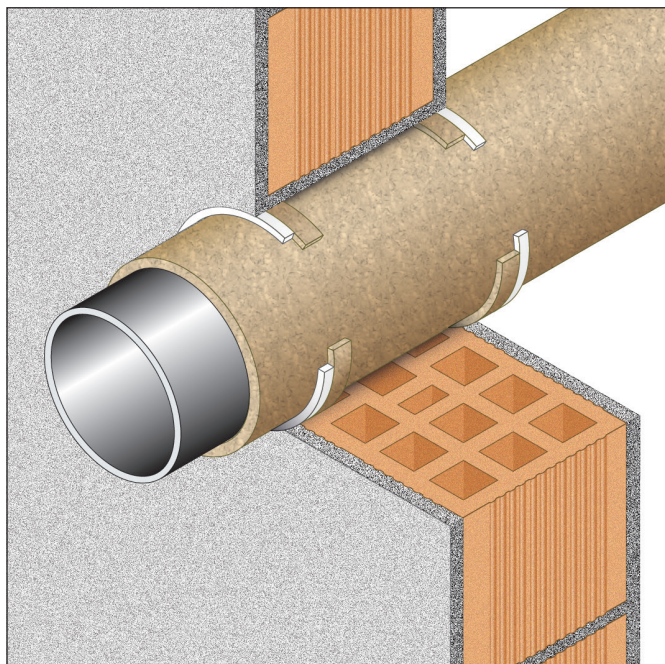

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 180/240 C/U certificata su pareti in muratura con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate con lana di roccia, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115.

Per sigillature con classe di resistenza al fuoco EI 180 applicare il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" a mezzo apposita pistola su un lato della parete per una profondità di almeno 25 mm, previo inserimento di un

RESISTENZA AL FUOCO: EI 180/240 C/U

- **Diametri:** fino a 324 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115


Norma di prova: EN 1366-3

strato in fibra biosolubile AES profondità 48 mm (vedi tabella).


Per sigillature con classe di resistenza al fuoco EI 240 applicare il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 15 mm, previo inserimento su entrambi i lati di uno strato lana di roccia profondità 25 mm, con densità 35 kg/m³ (vedi tabella).

SPESSORE PARETE ≥ 150 mm

SIGILLATURA SU 1 LATO - EI 180

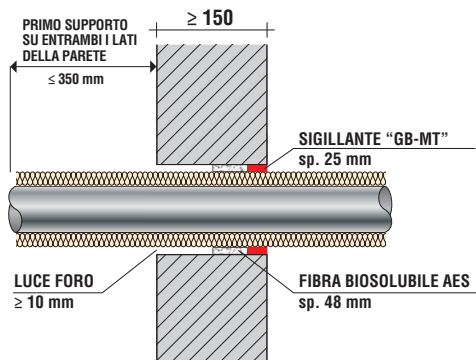

SIGILLATURA SUI 2 LATI - EI 240

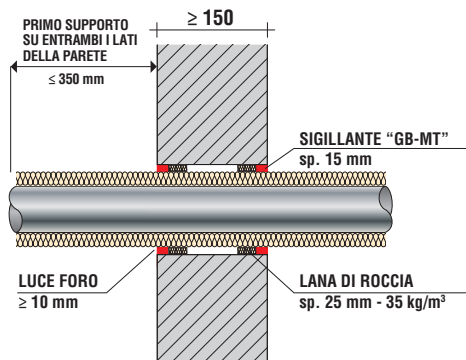

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sigillante "GB-MT"	Tamponamento posteriore	Apertura massima (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/ GHISA	da 40 a 324	1,0 - 14,2 6,35 - 14,2	su 1 lato 25 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm	300 x 300 oppure Ø 504	EI 180 C/U	ETA 21/0115
	da 40 a 324	1,0 - 14,2 6,35 - 14,2	su ambo i lati 15 mm	lana di roccia 25 mm - 35 kg/m ³	300 x 300 oppure Ø 504	EI 240 C/U	ETA 21/0115