
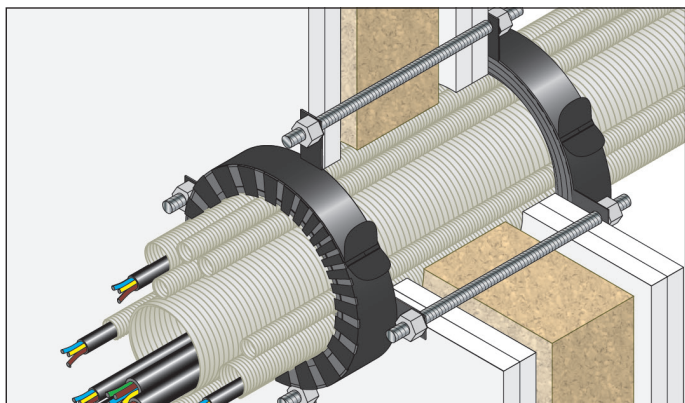


ATTRAVERSAMENTI DI FASCI DI CAVI ELETTRICI

COLLARE "GB-C"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**

- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** COLLARE TERMOESPANDENTE PER FASCI CAVI ELETTRICI "GB-C"
- **Fissaggio:** meccanico con tasselli o barre filettate
- **Finitura:** non prevista. La sigillatura dei vuoti nelle guaine corrugate è necessaria solo in caso di interruzione delle stesse in prossimità dell'attraversamento
- **Campo di applicazione diretta:**
 Diametro massimo TUBO CORRUGATO: **63 mm**
 Diametro massimo SINGOLO CAVO: **21 mm**
 Diametro massimo FASCIO DI CAVI: **125 mm**

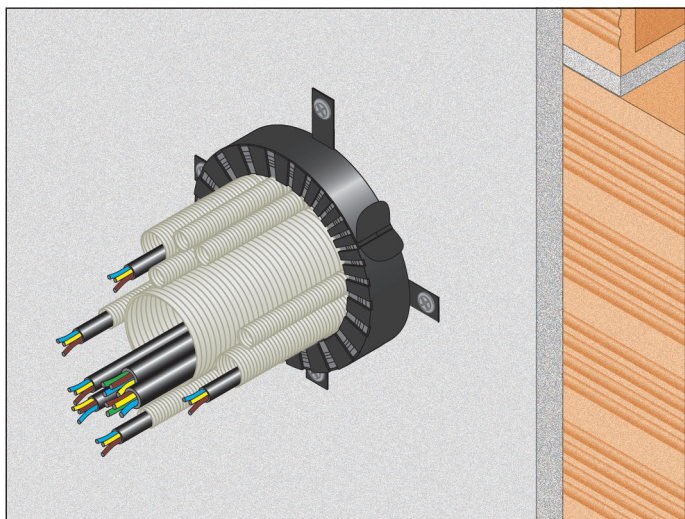