


ATTRaversamento DI 3 TUBI CORRUGATI

NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"

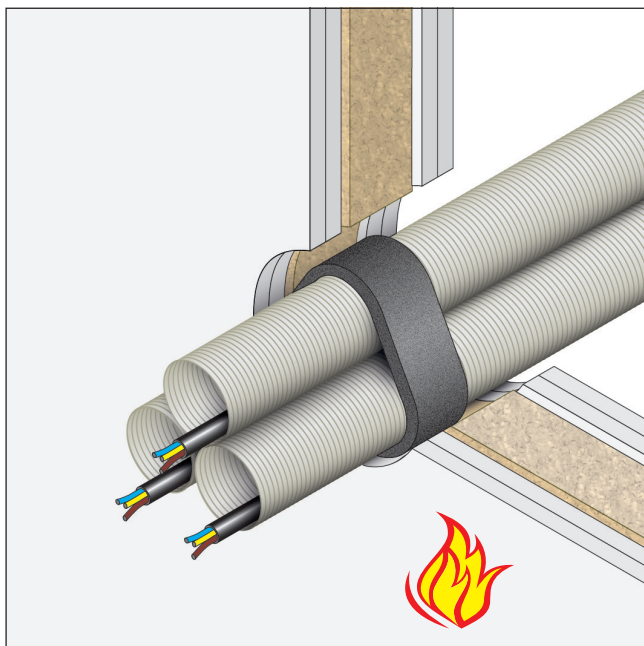

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Diametri:** fino a 3 x 50 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** guaina corrugata
- **Prodotto da applicare:** nastro termoespandente "GB-T"
- **Fissaggio:** avvolgimento attorno alle tubazioni
- **Finitura:** non prevista


Rapporto di classificazione: I.G. 380081/4094FR
Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" sezione nominale 40x2 mm per la protezione di attraversamento di tubazioni combustibili corrugate (anche in gruppo) con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura e cartongesso, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380081/4094FR.

È necessario misurare il diametro della tubazione da proteggere ed avvolgere la guarnizione termoespandente attorno alla tubazione stessa nel numero di giri previsto (vedi tabella) sul lato della parete esposto al fuoco.

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

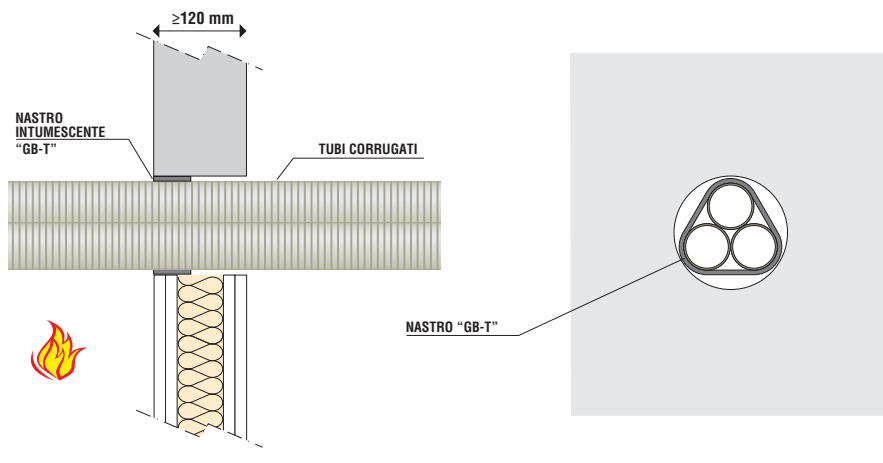

Tipo di tubo	Tubo corrugato		Spessore parete (mm)	NASTRO "GB-T"		Classe di resistenza al fuoco	Certificato
	diametro	spessore		n° giri	profondità		
COMBUSTIBILE CORRUGATO	32 mm	2 mm	≥ 120 mm	3	40 mm	EI 120	I.G. 380081/4094FR
	50 mm	2 mm	≥ 120 mm	4	40 mm	EI 120	I.G. 380081/4094FR