


ATTRIVERS. DI 3 TUBI CORRUGATI

PANNELLI "GB-P" e NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"

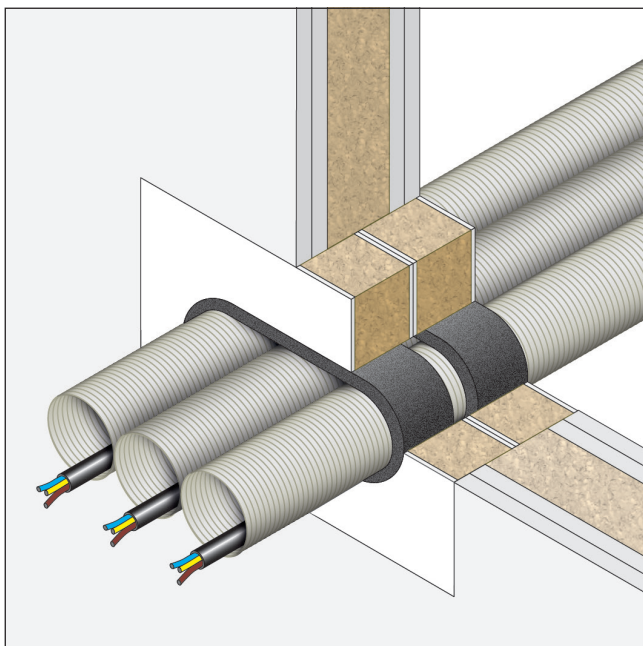

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di TUBAZIONI COMBUSTIBILI CORRUGATE con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura e cartongesso, costituita da NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" sezione nominale 40x2 mm e da PANNELLI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/m³) spess. 60 mm, trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio in conformità ai rapporti di classificazione I.G. 380080/4093FR e I.G. 380081/4094FR. È necessario avvolgere la guarnizione termoespandente attorno al gruppo

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120



- **Diametri:** fino a 3 x 50 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** guaine corrugate allineate e affiancate
- **Prodotto da applicare:** pannelli "GB-P"
sigillante antincendio "GB-MT"
nastro termoespandente "GB-T"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco dei pannelli "GB-P", loro sigillatura con sigillante antincendio "GB-MT" e avvolgimento del nastro termoespandente "GB-T" attorno alle tre tubazioni allineate
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 380081/4094FR
I.G. 380080/4093FR

Norma di prova: EN 1366-3

di tubi su ambo i lati nel numero di giri previsto (vedi tabella). Rilevare le dimensioni e la forma sia dell'apertura da sigillare che delle tubazioni attraversanti, riportarle sui pannelli "GB-P" e provvedere al taglio degli stessi mediante seghetti da cantiere o cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare. Stendere il sigillante antincendio "GB-MT" sui fianchi della sagoma. Inserire il pannello per "interferenza" e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il sigillante "GB-MT".

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

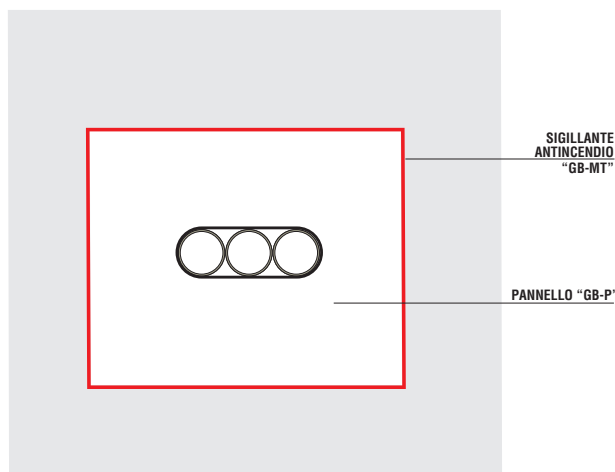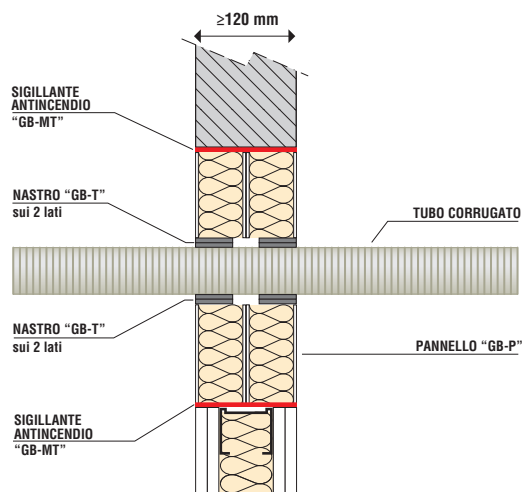

Tipo di tubo	Tubo corrugato		Spessore parete (mm)	Numero strati "GB-T"	Numero pannelli "GB-P"	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
	diametro	spessore					
COMBUSTIBILE CORRUGATO	32 mm	2 mm	≥ 120 mm	3	2	EI 120	I.G. 380080/4093FR
	50 mm	2 mm	≥ 120 mm	4	2	EI 120	I.G. 380081/4094FR