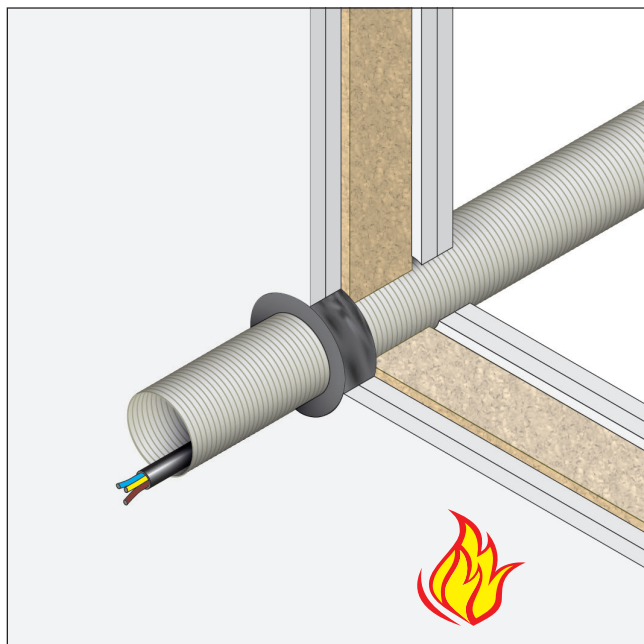


ATTRaversAMENTO DI TUBO CORRUGATO

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**

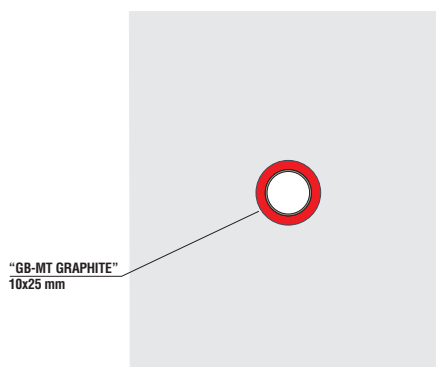
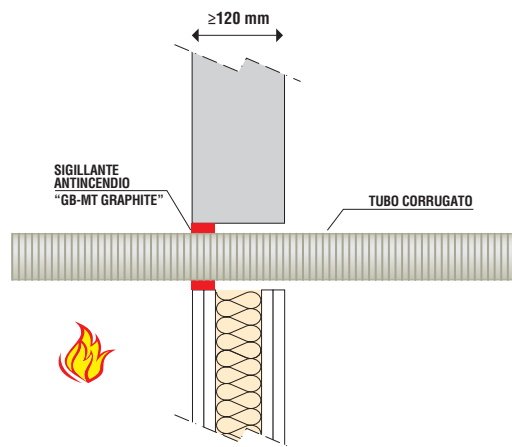
- **Diametri:** fino a 50 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** guaina corrugata
- **Prodotto da applicare:** sigillante "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 380081/4094FR
Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura e cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili corrugate in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380081/4094FR.

Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" sarà applicato a mezzo di apposita pistola sul lato della parete esposto al fuoco per una profondità di almeno 25 mm ed uno spazio anulare di 10 mm (vedi tabella).

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

Tipo di tubo	Tubo corrugato		Spessore parete (mm)	Sigillante "GB-MT GRAPHITE"		Classe di resistenza al fuoco	Certificato
	diametro	spessore		larghezza	profondità		
COMBUSTIBILE CORRUGATO	32 mm	2 mm	≥ 120 mm	10 mm	25 mm	EI 120	I.G. 380081/4094FR
	50 mm	2 mm	≥ 120 mm	10 mm	25 mm	EI 120	I.G. 380081/4094FR