
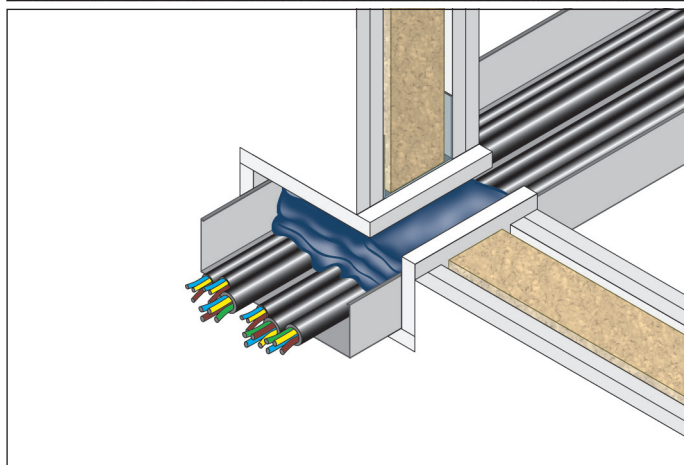


ATTRaversAMENTI DI CAVI ELETTRICI E VARCHI

SACCHETTI "GB-S"

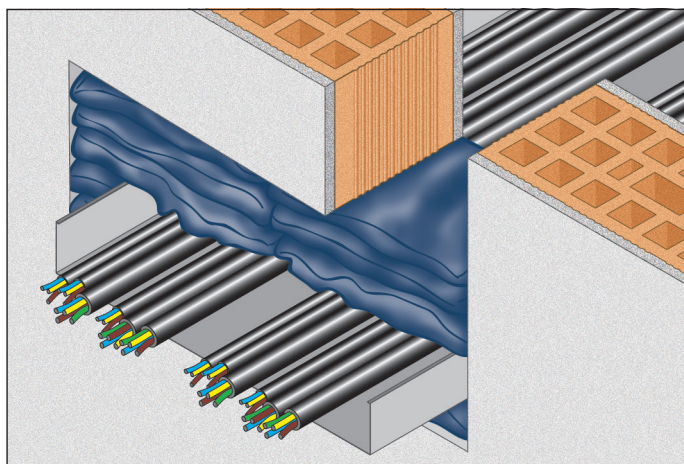

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SACCHETTI PER PASSAGGI CAVI ELETTRICI "GB-S" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituiti da robusta tela in fibra di vetro incombustibile, trattata con particolare prodotto poliuretanico che avvolge un involucro contenente materiale granulare termo espansivo, inerti termocoibenti e materiali a graduale rilascio di acqua, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 332016/3776FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** SACCHETTI PER PASSAGGI CAVI ELETTRICI "GB-S"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 332016/3776FR
Norma di prova: EN 1366-3

I sacchetti devono essere inseriti fino a completa chiusura del varco sul lato corto (120 mm). È necessario, posizionare un primo strato di sacchetti, ordinare i cavi sulla canalina fino a fasci di diametro 110 mm e cavi fino a diametro 15 mm, rimuovere eventuale sporcizia o detriti e completare la chiusura del varco.

Descrizione	Dim. del varco (max)	Dimensione passerella	Tipo di attraversamento	Tipo di sacchetti "GB-S"	Tipo di supporto	Class.	Rapporto di classificazione
Sacchetti "GB-S" posizionati sul lato di dimensione 120 mm	Muratura: 550 x 550 mm	Muratura: 400 x 80 mm	Fasci di cavi elettrici fino a un diametro 110 mm con cavi elettrici di diametro variabile da 5 a 15 mm.	100x120x25 mm 200x120x30 mm	Parete in calcestruzzo o muratura spessore ≥ 100 mm	EI 120	I.G. 332016/3776FR
	Cartongesso: 550 x 550 mm	Cartongesso: 400 x 80 mm			Parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm		