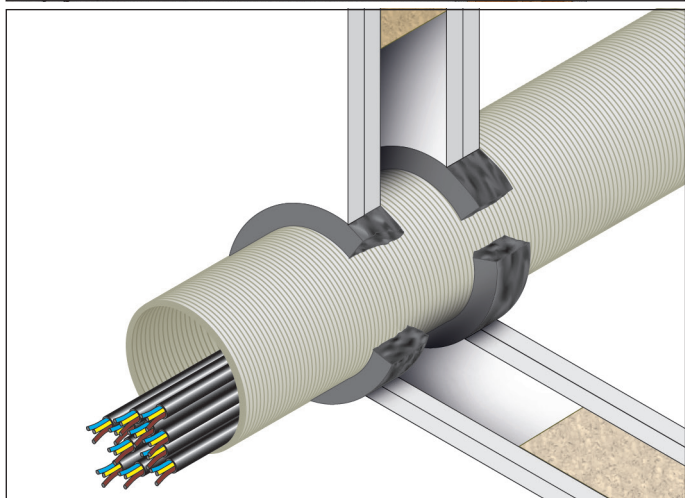
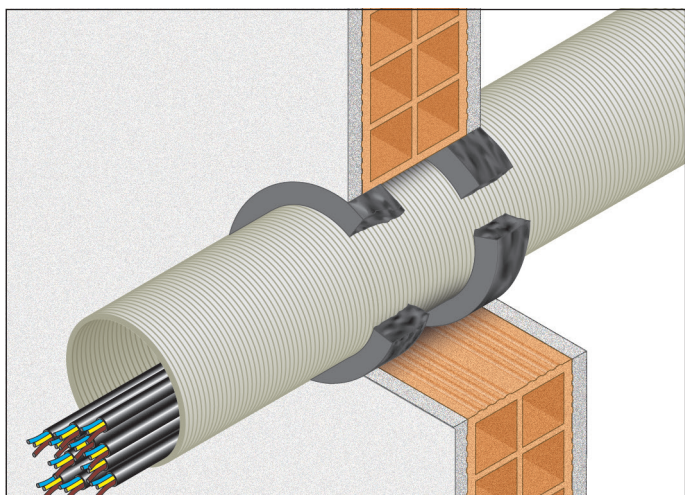


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 60/90 U/C**



- **Diametri:** fino a 110 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Tipo di tubazione:** tubo corrugato PVC, PE e PP
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 60/90 U/C certificata su pareti in muratura e cartongesso con spessore ≥ 100 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni corrugate in PVC, PE, PP e ABS, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.





Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 25 mm (vedi tabella).

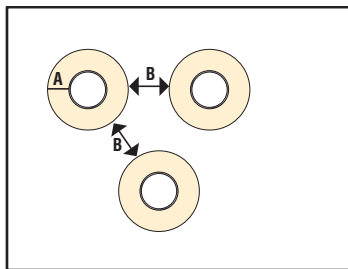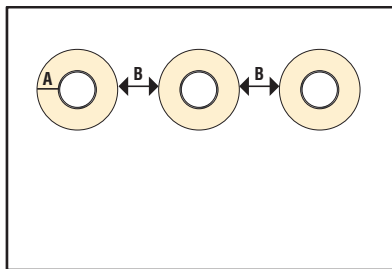

$A \geq 10-30$ mm - dist. minima tra foro e tubo
 $B \geq 30$ mm - distanza minima tra fori

TUBI: PVC

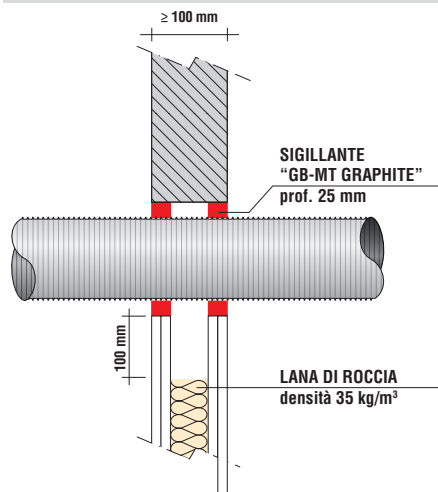

Tipo di tubo	Diametro tubo corrugato (mm)	Spessore tubo corrugato (mm)	Sigillante GB-MT GRAPHITE™	Parete muratura o cartongesso	Luce varco (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
PVC 	max 110	1,9 - 6,6	25 mm su ambo i lati	≥ 100 mm	10 - 30	EI 90 U/C	ETA 21/0114
PE 	max 110	2,4 - 10,0	25 mm su ambo i lati	≥ 100 mm	10 - 30	EI 60 U/C	ETA 21/0114
PP 	max 110	2,7 - 6,6	25 mm su ambo i lati	≥ 100 mm	10 - 30	EI 90 U/C	ETA 21/0114
ABS 	max 110	2,4 - 10,0	25 mm su ambo i lati	≥ 100 mm	10 - 30	EI 60 U/C	ETA 21/0114