


ATTRaversAMENTI DI CAVI ELETTRICI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

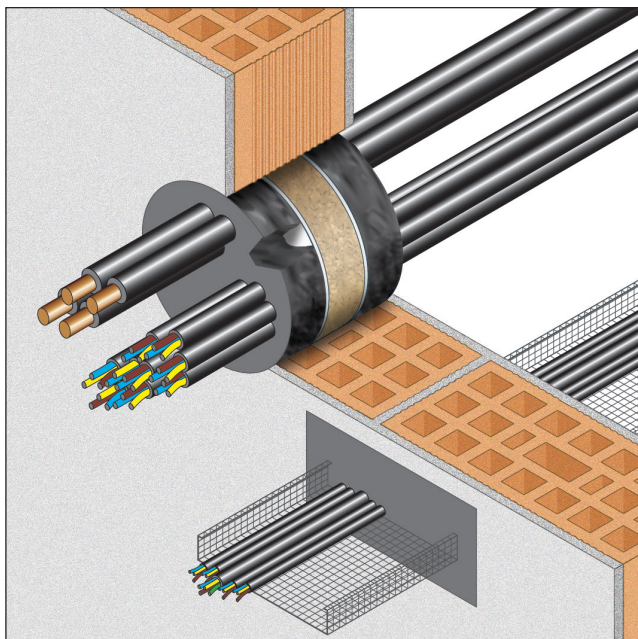

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 60/180 certificata su pareti in muratura con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di cavi elettrici in fasci o su passerella in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60/180

- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" sarà applicato a mezzo di apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 40 mm, previo inserimento nella parete di un PANNELLO "GB-P" (vedi tabella).

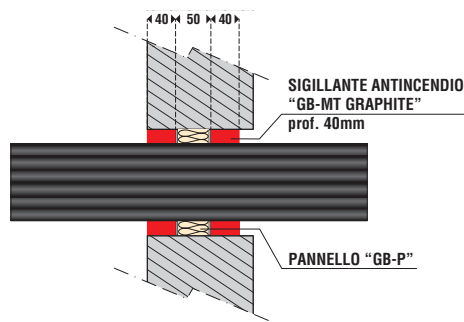PARETE IN MURATURA - spessore ≥ 150 mm

Descrizione	Sigillante antincendio "GB-MT GRAPHITE"	Tamponamento centrale	Apertura massima	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
Passerella in acciaio 150 x 25 mm	su ambo le facce profondità 40 mm	pannello "GB-P"	200 x 100 mm	EI 180	ETA 21/0114
Cavi in rame singolo cavo con diametro esterno massimo da 20 mm	su ambo le facce profondità 40 mm	pannello "GB-P"	200 x 100 mm	EI 180	ETA 21/0114
Cavi elettrici cavo doppio + terra	su ambo le facce profondità 40 mm	pannello "GB-P"	200 x 100 mm	EI 180	ETA 21/0114
Fascio di cavi elettrici fino ad un diametro esterno max di 100 mm	su ambo le facce profondità 40 mm	pannello "GB-P"	$\varnothing$ 150 mm	EI 60	ETA 21/0114