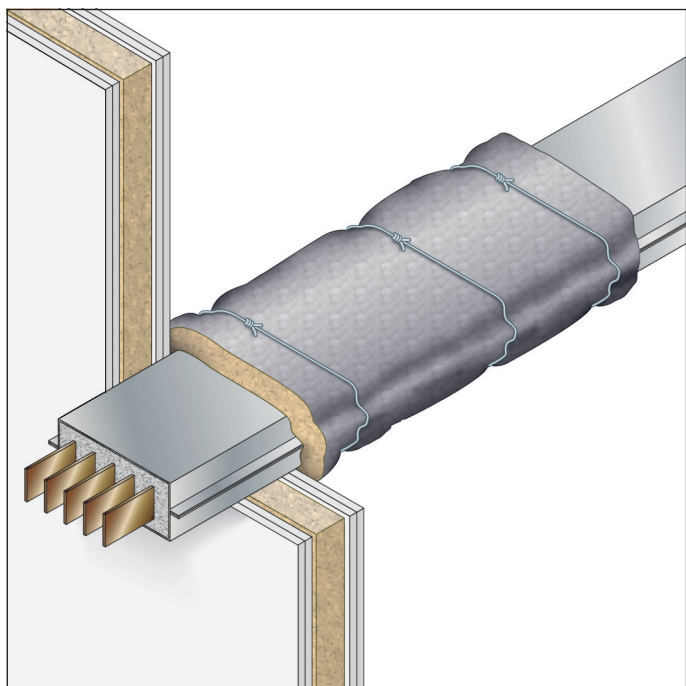


ATTRaversAMENTO DI BLINDOSBARRA

MANICOTTO "GB-ML"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**

- **Dimensione:** blindosbarra 200 x 90 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Prodotto da applicare:** sigillante antincendio "GB-MT" manicotto "GB-ML"
- **Fissaggio:** applicazione del sigillante a mezzo di apposita pistola e applicazione del manicotto con legacci in filo di acciaio
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 380081/4094FR
Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di barre per la distribuzione elettrica del tipo "Blindosbarra" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in cartongesso e muratura, eseguita con MANICOTTO "GB-ML" costituito da un feltro a base di lane minerali spessore 30 mm, densità 90 kg/m³ in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380081/4094FR.

Misurare le dimensioni della barra elettrica da proteggere e tagliare il quantitativo di MANICOTTO "GB-ML" necessario a ricoprirla. Avvolgere il MANICOTTO "GB-ML" attorno alla barra sul lato della parete non esposto al fuoco, accostandolo alla parete. Fissare il MANICOTTO "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO