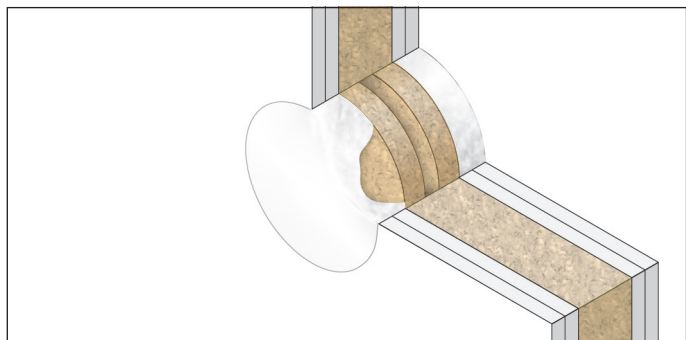
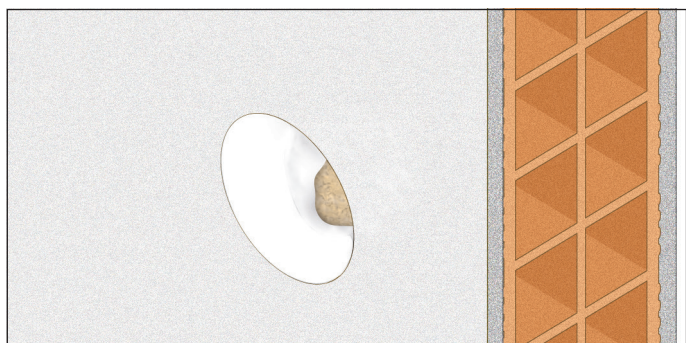


CHIUSURA FORI

SIGILLANTE "GB-MT"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120/240**

- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura
- **Campo di applicazione diretta:**
Per varchi fino a 300 x 300 mm

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115**Norma di prova: EN 1366-3****DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 120/240 certificata su pareti in muratura o in cartongesso, per la sigillatura di piccoli varchi o fori in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115.

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 12,5/15/25 mm, previa inserimento nella parete di uno strato in lana di roccia/fibra biosolubile AES (vedi tabelle).

Descrizione	Tipo di supporto	Spessore sigillante	Tamponamento posteriore	Apertura massima	Class.	Certificato
Chiusura fori su entrambi i lati	Parete in calcestruzzo o muratura spessore ≥ 150 mm	15 mm	lana di roccia spessore 25 mm densità 35 kg/m ³	300 x 300 mm	EI 240	ETA 21/0115
		25 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m ³	300 x 300 mm	EI 240	ETA 21/0115
	Parete in muratura o in cartongesso spessore ≥ 100 mm	12,5 mm	lana di roccia spessore 20 mm densità 35-140 kg/m ³	300 x 300 mm oppure 30 x 3000 mm	EI 120	ETA 21/0115

Descrizione	Tipo di supporto	Spessore sigillante	Tamponamento posteriore	Apertura massima	Class.	Certificato
Chiusura fori su un solo lato	Parete in calcestruzzo o muratura spessore ≥ 150 mm	25 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m ³	300 x 300 mm	EI 60	ETA 21/0115
				35 x 35 mm oppure $\varnothing 36$ mm	EI 120	ETA 21/0115