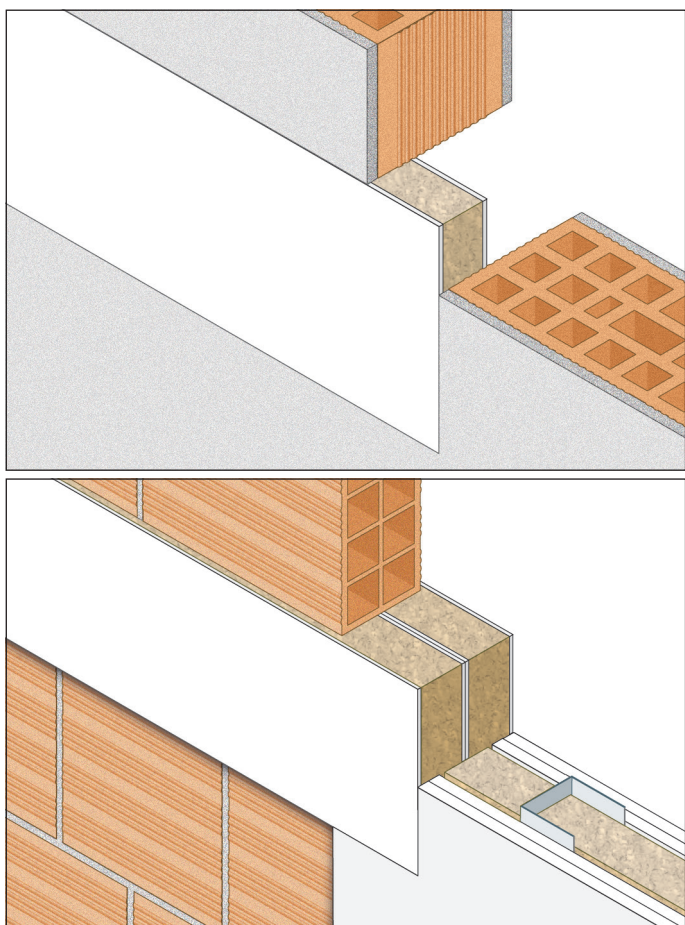



TAMPONAMENTO VARCHI

PANNELLO "GB-P"


**RESISTENZA AL FUOCO: EI 90/240**

- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm oppure
parete in muratura spessore ≥ 100 mm
parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLI "GB-P"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco e sigillatura con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Finitura:** non prevista

PARETE IN MURATURA

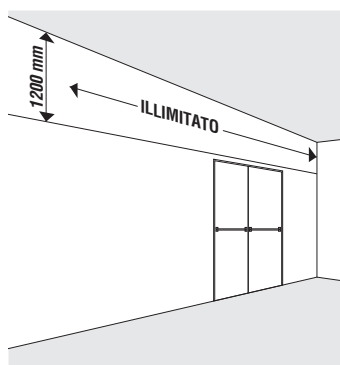

PARETE IN CARTONGESSO

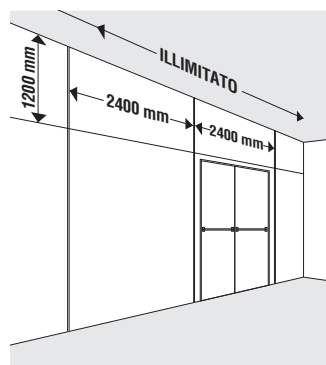

Rapporto di classificazione: ETA 21/0113
Norma di prova: EN 1366-2