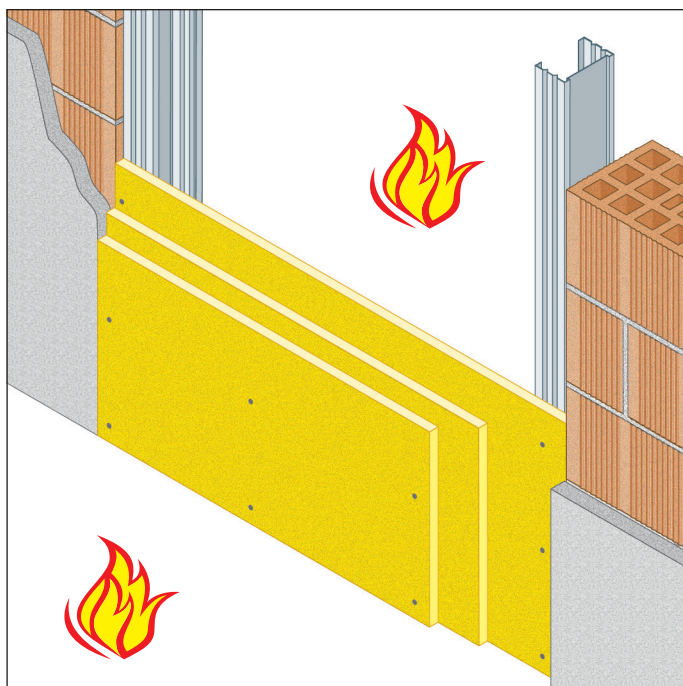


TAMPONAMENTO VARCHI

“FIREGUARD 13” x 3

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di setto verticale per tamponamento di varchi ciechi, con resistenza al fuoco EI 120 realizzato con tre lastre FIREGUARD® 13, spessore 3x12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260330/3146FR e Fascicolo Tecnico 399957.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Orditura metallica:** profili verticali a “C” 75x50x0,6 mm ai lati del varco
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 3x12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 313971**
Altezza massima 12 metri solo con fuoco lato lastre (per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 260330/3146FR
e Fascicolo Tecnico 399957**
Norma di Prova: EN 1364-1

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale a giunti sfalsati con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm per lo strato interno e lunghezza 35 mm per lo strato intermedio con passo 600 mm e con lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a “C” 75x50x0,6 mm posti ai lati del varco e ad interasse 550 mm e inseriti in guide a “U” 75x40x0,6 mm, poste alla base ed in sommità del varco.