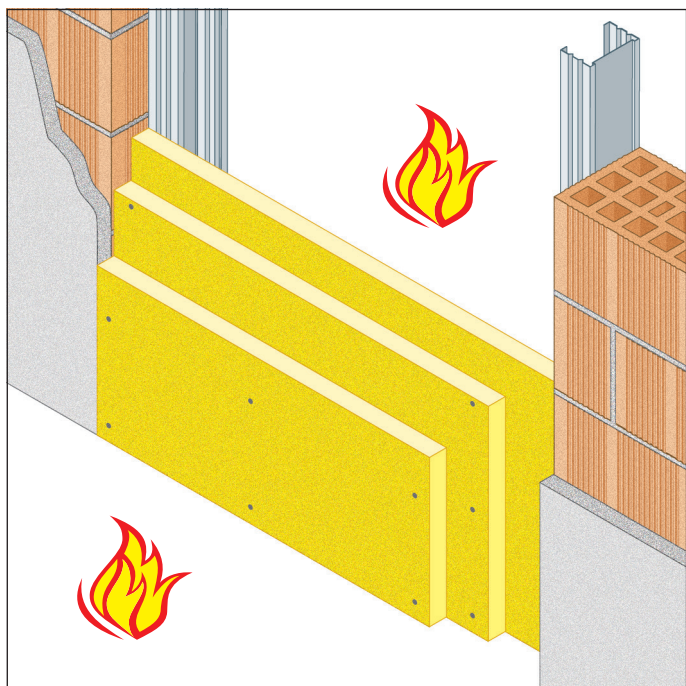


TAMPONAMENTO VARCHI

“FIREGUARD 18” x 3

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di setto verticale per tamponamento di varchi ciechi, con resistenza al fuoco EI 180 realizzato con tre lastre FIREGUARD® 18, sp. 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403514/4299FR.

Le lastre saranno applicate con viti auto perforanti fosfatate diametro

RESISTENZA AL FUOCO: EI 180

- **Orditura metallica:** profili verticali a “C” 75x50x0,6 mm ai lati del varco
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 3x18,0 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza fino a 4 metri

Rapporto di classificazione: I.G. 403514/4299FR**Norma di prova: EN 1364-1**

3,5 mm lunghezza 35 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 55 mm con passo 600 mm per lo strato intermedio e lunghezza 75 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a “C” 75x50x0,6 mm posti ai lati del varco e ad interasse 600 mm e inseriti in guide a “U” 75x40x0,6 mm, poste a alla base ed in sommità del varco.