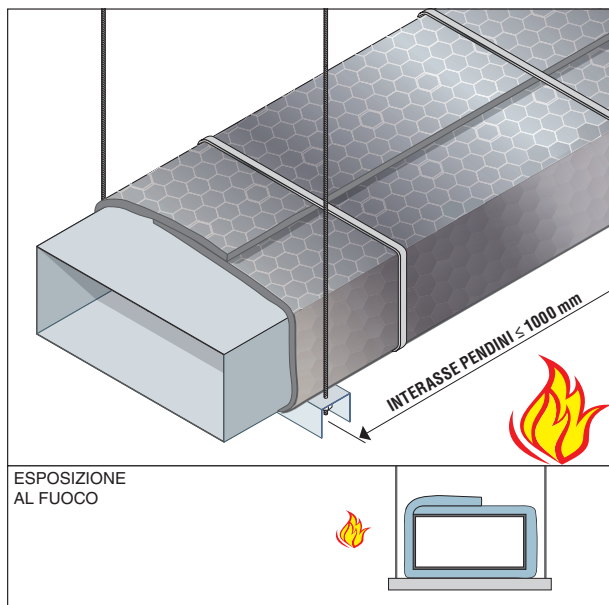


CONDOTTE DI VENTILAZIONE ORIZZ. - FUOCO ESTERNO
MATERASSINO "OISTER 30"

 ESPOSIZIONE
AL FUOCO

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

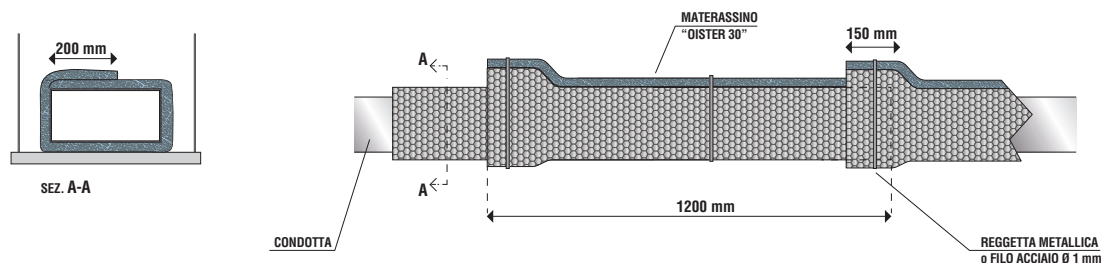
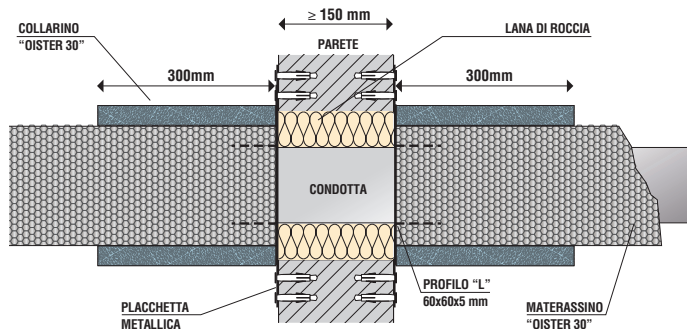
Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione con resistenza al fuoco EI 120 (h_o o → i) S realizzata con materassino OISTER 30, costituito da uno strato in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna e protetto da uno speciale tessuto alluminizzato resistente al fuoco sulla faccia opposta, applicato in singolo strato, spessore 1x30 mm in conformità a ETA 23/0743.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (h_o o → i) S

- **Esposizione al fuoco:** lato esterno
- **Supporto:** traversi a "C" 40x40 mm spessore 2 mm e barre filettate diametro 10 mm poste ad interasse ≤ 1000 mm
- **Rivestimento protettivo:** materassino OISTER 30
- **Campo di applicazione diretta:**
Dimensioni massime: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
Sollecitazione elastica su tutte le componenti orientate verticalmente (barre) per t ≤ 60 min: 9 N/mm²,
per 60 min < t ≤ 120 min: 6 N/mm²
Distanza massima tra i supporti: 1000 mm
Applicabile a condotte con ermeticità uguale o superiore a classe A (secondo EN 1507)

Rapporto di classificazione: ETA 23/0743
Norma di prova: EN 1366-1

Il materassino OISTER 30 sarà applicato avvolgendo la condotta di ventilazione sormontando le giunzioni longitudinali di circa 200 mm e quelle trasversali di 150 mm e fissandolo con reggette metalliche o filo di acciaio Ø 1 mm, nel numero di 3 per materassino.

CONDOTTE RETTANGOLARI

ATTRaversamento PARETE - SEZIONE

ATTRaversamento PARETE - STRUTTURA DI SUPPORTO
