


ATTRAVER. TUBI INCOMBUSTIBILI 800 mm

“GLOBAL BLOCK”, “GLOBAL FOAM” e “GB-ML”

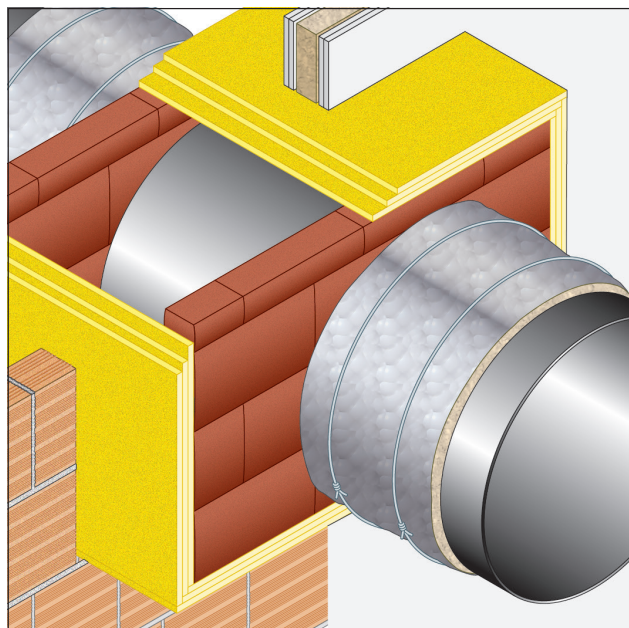

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di tubazioni incombustibili non coibentate con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in cartongesso, composta da MATTONCINI GLOBAL BLOCK, composti da schiuma intumescente prestampata, dim. 144 x 200 x 60 mm e da MANICOTTO per tubazioni incombustibili non coibentate “GB-ML” costituito da un materassino lunghezza 500 mm, sp. 30 mm, in feltro di lana di vetro densità 90 kg/m³, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 336525/3812FR e Fascicolo Tecnico 399960.

È necessario rivestire i lati interni del varco con un triplo strato di lastre FIREGUARD® 13 sp. 3x12,7 mm per una larghezza di 600 mm e posare i MATTONCINI “GLOBAL BLOCK” di coltello per uno spessore di 60 mm alle due estremità del rivestimento. Rimuovere la pellicola protettiva e installarli

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o in cartongesso con spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** mattoncini intumescenti tagliafuoco “GLOBAL BLOCK”, schiuma “GLOBAL FOAM” e manicotto “GB-ML”
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: I.G. 336525/3812FR
e Fascicolo Tecnico 399960

Norma di prova: EN 1366-3

a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura. In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i MATTONCINI alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, aree vuote, aree di tamponamento perimetrale del varco, vanno riempite con la SCHIUMA “GLOBAL FOAM”, per una profondità di 60 mm. Misurare il diametro della tubazione da proteggere e tagliare il quantitativo di MANICOTTO “GB-ML” necessario a ricoprirli.

Avvolgerlo attorno alla tubazione sovrapponendolo nella zona della giunzione per almeno 100 mm e facendo attenzione che lo stesso aderisca alla parete. Fissare il MANICOTTO “GB-ML” mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

TUBI APPAIATI CON SEZIONE MASSIMA Ø 800 mm - sp. 1,5 mm : EI 120 C/U

- 1 - TUBI NON COIBENTATI con manicotti “GB-ML”
- 2 - TUBO NON COIBENTATO e TUBO COIBENTATO e con manicotti “GB-ML”
- 3 - TUBI COIBENTATI CON LANA DI ROCCIA e con manicotti “GB-ML”

