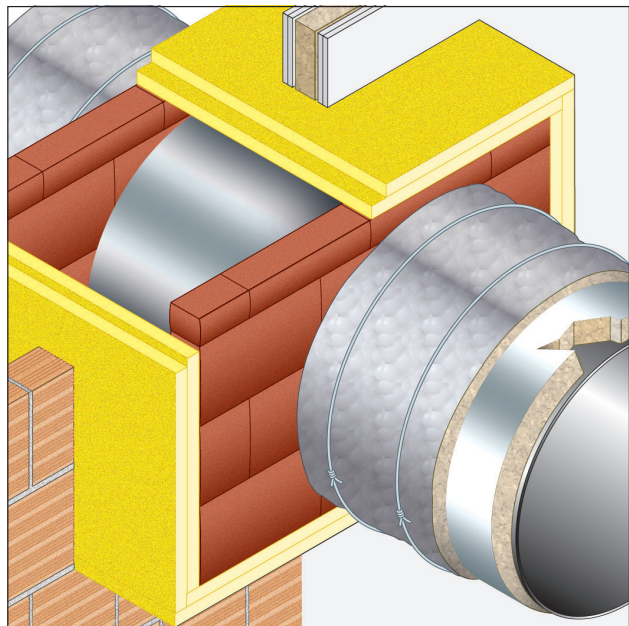


ATTR. TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENT. 800 mm "GLOBAL BLOCK", "GLOBAL FOAM" e "GB-ML"

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di tubazioni incombustibili coibentate con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, composta da MATTONCINI GLOBAL BLOCK, composti da schiuma intumescente prestampata, dim. 144 x 200 x 60 mm e da MANICOTTO per tubazioni incombustibili non coibentate "GB-ML" costituito da un materassino lunghezza 500 mm, sp. 30 mm, in feltro di lana di vetro densità 90 kg/m³, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 336525/3812FR e Fascicolo Tecnico 399960.

È necessario rivestire i lati interni del varco con un triplo strato di lastre FIREGUARD® 13 sp. 3x12,7 mm per una larghezza di 600 mm e posare i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" di coltello per uno spessore di 60 mm alle due estremità del rivestimento. Rimuovere la pellicola protettiva e installarli

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o in cartongesso con spessore ≥100 mm
- **Prodotto da applicare:** mattoncini intumescenti tagliafuoco "GLOBAL BLOCK", schiuma "GLOBAL FOAM" e manicotto "GB-ML"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

**Rapporto di classificazione: I.G. 336525/3812FR
e Fascicolo Tecnico 399960**

Norma di prova: EN 1366-3

a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura. In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i MATTONCINI alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, aree vuote, aree di tamponamento perimetrale del varco, vanno riempite con la SCHIUMA "GLOBAL FOAM", per una profondità di 60 mm. Misurare il diametro della tubazione da proteggere e tagliare il quantitativo di MANICOTTO "GB-ML" necessario a ricoprirla.

Avvolgerlo attorno alla tubazione sovrapponendolo nella zona della giunzione per almeno 100 mm e facendo attenzione che lo stesso aderisca alla parete. Fissare il MANICOTTO "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

TUBI APPAIATI CON SEZIONE MASSIMA Ø 800 mm - sp. 1,5 mm : EI 120 C/U

- 1 - TUBI COIBENTATI CON LANA DI ROCCIA e con manicotti "GB-ML"
- 2 - TUBO COIBENTATO e TUBO NON COIBENTATO e con manicotti "GB-ML"
- 3 - TUBI NON COIBENTATI con manicotti "GB-ML"

