
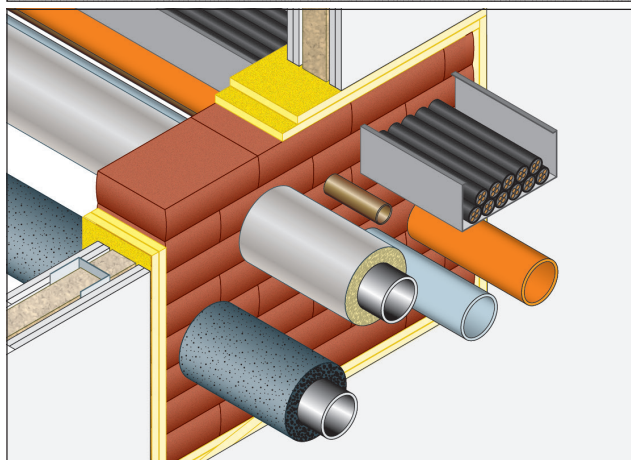


ATTRaversAMENTI MULTIPLI

MATTONCINI "GLOBAL BLOCK"

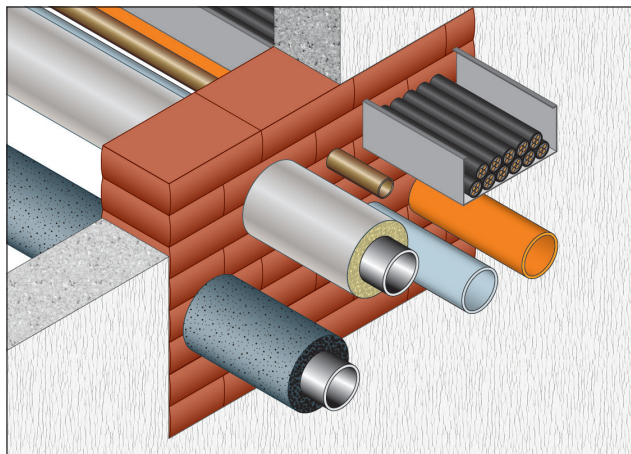

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di MATTONCINI INTUMESCENTI TAGLIAFUOCO "GLOBAL BLOCK" con resistenza al fuoco EI 45/120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti multipli, costituiti da schiuma intumescente prestampata, dim. 144x200x60 mm, in conformità al rapporto di classificazione ETA 10/0431.

È necessario rimuovere la pellicola protettiva dei MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" e installarli a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura.

In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, le

RESISTENZA AL FUOCO: EI 45/120

- **Tipo di supporto:** parete in muratura
parete in cartongesso ≥ 100 mm
con 2 lastre per lato
- **Prodotto da applicare:** mattoncini intumescenti tagliafuoco "GLOBAL BLOCK"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 10/0431
Norma di prova: EN 1366-3

GLOBAL BLOCK è un blocco di schiuma intumescente prestampata per la compartimentazione di attraversamenti di cavi elettrici, cavi per telecomunicazioni, fibre ottiche, tubi combustibili e incombustibili.


Resistenza al fuoco fino a EI 120 per pareti in calcestruzzo, cemento poroso o muratura; pareti leggere (in cartongesso) e solai.

aree vuote in corrispondenza di canaline portacavi, aree di tamponamento perimetrale del varco possono essere riempite utilizzando la SCHIUMA "GLOBAL FOAM", per una profondità di riempimento pari allo spessore minimo della sigillatura.


La superficie della schiuma non può superare i 400x500mm, oppure 0,225 m².

Per pareti con spessore compreso tra 100 e 200 mm lo spessore della sigillatura desiderato può essere ottenuto rivestendo i lati interni del varco con strisce di lastre FIREGUARD® 13, spessore 2x12,7 mm.

SEZ. PARETE con spessore uguale o maggiore 144 mm

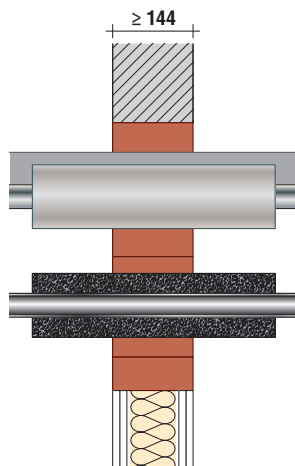


SEZ. PARETE con spessore compreso tra 100 e 200 mm

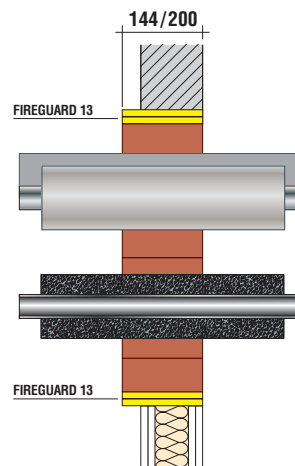

ATTRaversamento ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO spessore minimo dell'attraversamento	
	144 mm	200 mm
Cavi elettrici inseriti in tubi corrugati, cavi per telecomunicazioni, cavi fibra ottica fino ad un diametro esterno massimo < 50 mm	EI 60	EI 90 EI 120*
Cavi elettrici inseriti in tubi corrugati, cavi per telecomunicazioni, cavi fibra ottica fino ad un diametro esterno massimo < 80 mm	EI 60	EI 120*
Fascio di cavi fino ad un diametro massimo di 100 mm (costituito da cavi elettrici in tubi corrugati, cavi per telecomunicazioni, cavi fibra ottica fino ad un diametro esterno massimo di 21 mm)	EI 60	EI 90 EI 120*
Cavi elettrici fino ad un diametro esterno massimo di 24 mm	EI 45	EI 60
Tubi corrugati in metallo fino ad un diametro esterno massimo di 16 mm con o senza cavi elettrici	EI 60 U/C	EI 120 U/C
Tubi corrugati in plastica con un diametro massimo esterno di 63 mm o fasci di tubi in plastica con un diametro massimo esterno di 80 mm (diametro massimo esterno del singolo tubo 63 mm) sempre con o senza cavi elettrici	EI 60 U/C	EI 120 U/C
Tubi corrugati in plastica con un diametro massimo esterno di 63 mm o fasci di tubi in plastica con un diametro massimo esterno di 100 mm (diametro massimo esterno del singolo tubo 63 mm) sempre con o senza cavi elettrici	EI 60 U/C	EI 90 U/C
SPEED PIPE fino ad un diametro massimo di 12 mm o fasci fino ad un diametro di 80 mm (diametro massimo esterno del singolo tubo 12 mm) sempre con o senza cavi di fibra ottica	EI 60 U/C	EI 120 U/C
Tubi in rame non isolati fino ad un diametro esterno massimo di 18 mm	EI 60 C/U	EI 60 C/U
Tubi in acciaio non isolati fino ad un diametro esterno massimo di 35 mm	EI 60 C/U	EI 90 C/U
Tubi incombustibili non isolati fino ad un diametro esterno max di 88,9 mm Prevedere un isolamento con manicotto "GB-ML"	EI 60 C/U	EI 90 C/U
Tubi incombustibili isolati con lana di roccia fino ad un diametro esterno max di 88,9 mm Lana di roccia spessore 30 mm, densità 90 kg/m³	EI 60 C/U	EI 90 C/U
Tubi in acciaio isolati con lana di roccia fino ad un diametro esterno max di 168,3 mm Lana di roccia spessore 50 mm, densità 90 kg/m³	EI 60 C/U	EI 120 C/U
Tubi incombustibili isolati con elastomeri espansi fino ad un diametro esterno max di 88,9 mm Isolamento con elastomeri espansi fino a 42 mm	EI 60 C/U	EI 90 C/U
Tubi combustibili fino ad un diametro esterno massimo di 50 mm	EI 60 U/C	EI 120 U/C

* Con l'applicazione di apposito nastro "GB-WRAP" da avvolgersi attorno ai cavi.

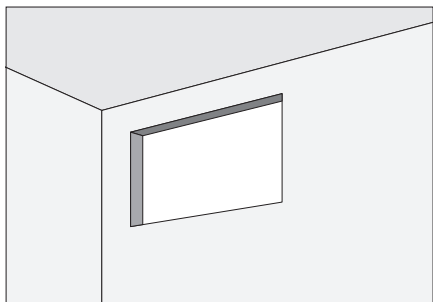

	DIMENSIONI VARCO			
	PARETE MURATURA		PARETE CARTONGESSO	
	LARGHEZZA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
Dimensioni massime varco dell'attraversamento (mm)	≤1000 ≤600	≤600 ≤1000	≤1000 ≤600	≤600 ≤1000
Spessore parete (mm)	≥ 100		≥ 100	

TUBI IN RAME PRE-ISOLATI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E IMPIANTI SANITARI


Tipo di tubo	diametro tubo (mm)	spessore tubo (mm)	tipo di isolamento	spessore isolamento (mm)	CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO spessore minimo dell'attraversamento 200 mm
WICU® Eco	12,0	1,0	PUR	11,0	EI 90 C/U*
	15,0	1,0		11,5	
	18,0	1,0		12,0	
	22,0	1,0		12,5	
	28,0	1,5		17,5	
	35,0	1,5		18,0	
	42,0	1,5		24,0	
	54,0	2,0		27,5	
WICU® Flex	12,0	1,0	PE	6	EI 90 C/U
	15,0	1,0		6	
	18,0	1,0		6	
	22,0	1,0		6	
WICU® Frio	6,0	1,0	PE	8	EI 120 C/U
	10,0	1,0		10	
	12,0	1,0		10	
	14,0	1,0		10	
	15,0	1,0		10	
	16,0	1,0		10	
	18,0	1,0		10	
	22,0	1,0		10	
WICU® Clim	6,35	0,762	PE	6	EI 120 C/U
	9,52	0,813		8	
	12,70	0,813		10	
	15,87	0,889		10	
	19,05	0,889		10	
	22,22	0,889		10	
Tubolit® Split/ Tubolit® DuoSplit	6,35	0,8	PE	9	EI 120 C/U
	9,52	0,8		9	
	12,70	0,8		9	
	15,88	1,0		9	
	19,05	1,0		9	
	22,22	1,0		9	

* Con l'applicazione di apposito nastro "GB-WRAP"


Avvolgere il nastro attorno al tubo sovrapponendolo di almeno 45 mm e fissando le estremità con filo di ferro.

L'operazione va effettuata su entrambi i lati della parete.

SEZIONE PARETE con spessore uguale o maggiore 200 mm

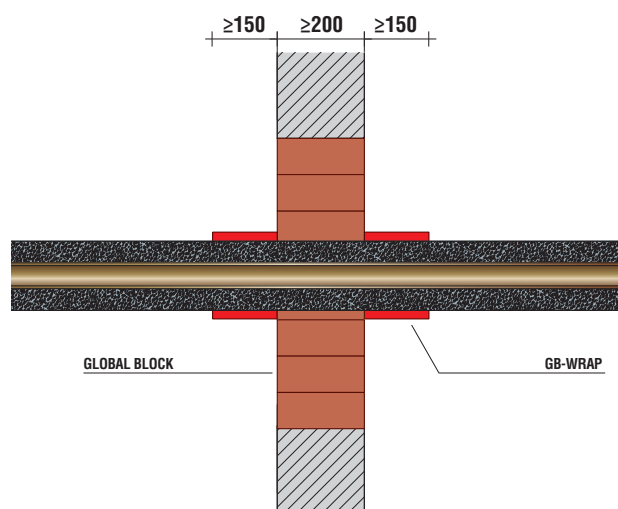

RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME

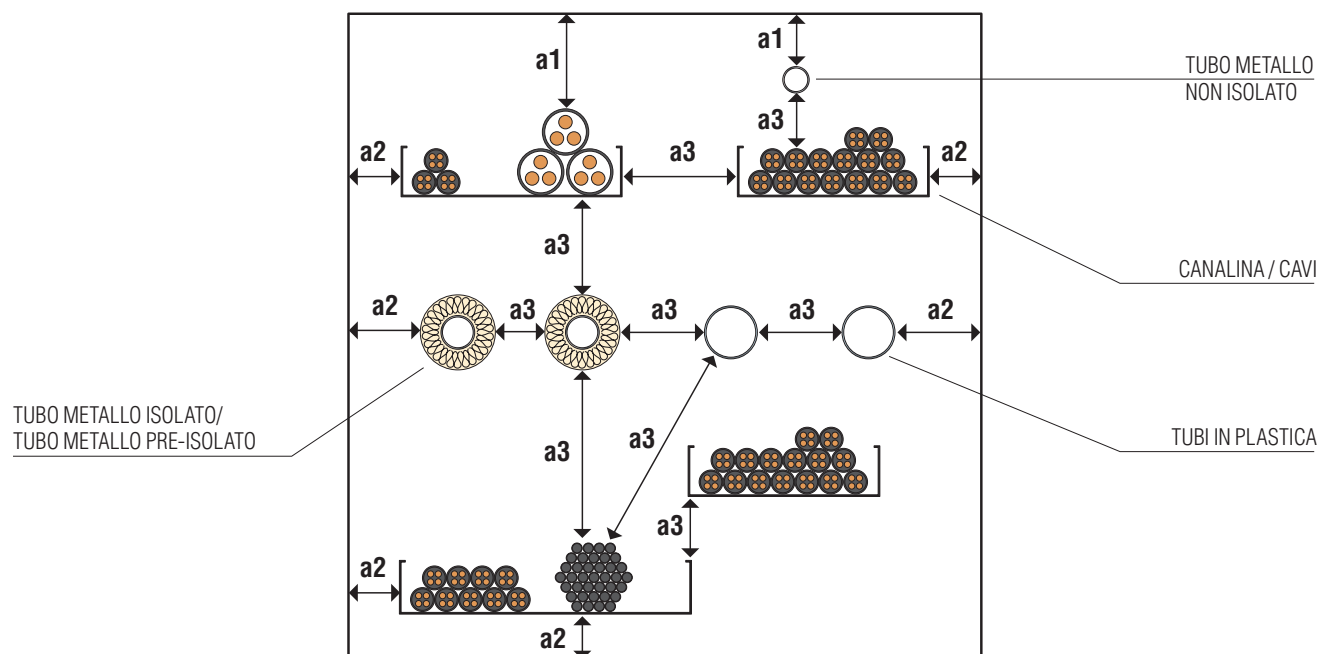

LEGENDA:

- a1** - distanza tra l'elemento e il bordo superiore del varco
- a2** - distanza tra l'elemento e i bordi laterali / bordo inferiore del varco
- a3** - distanza tra gli elementi

ELEMENTI	A1	A2	A3
Cavi, Guaine, Canaline	50 mm	0 mm	• Cavi, Guaine, Canaline orizzontali 0 mm
			• Cavi, Guaine, Canaline verticali 50 mm
			• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 50 mm
Tubi in metallo isolati con lana di roccia	0 mm	0 mm	• Tubi in metallo isolati con lana di roccia 0 mm
			• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 50 mm
Tubi in metallo isolati con elastomeri espansi	35 mm	35 mm	• Tubi in metallo isolati con elastomeri espansi (spessore > 9 mm) 35 mm
			• Tubi in metallo isolati con elastomeri espansi (spessore 9 mm) 50 mm
			• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 50 mm
Tubi in metallo non isolati	35 mm	35 mm	• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 60 mm
Tubi in metallo pre-isolati	0 mm	0 mm	• Tubi in metallo pre-isolati 0 mm
			• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 50 mm
Tubi in plastica	50 mm	50 mm	• Tubi in plastica 50 mm
			• Tubi in metallo non isolati 60 mm
			• Altri elementi di attraversamento 50 mm