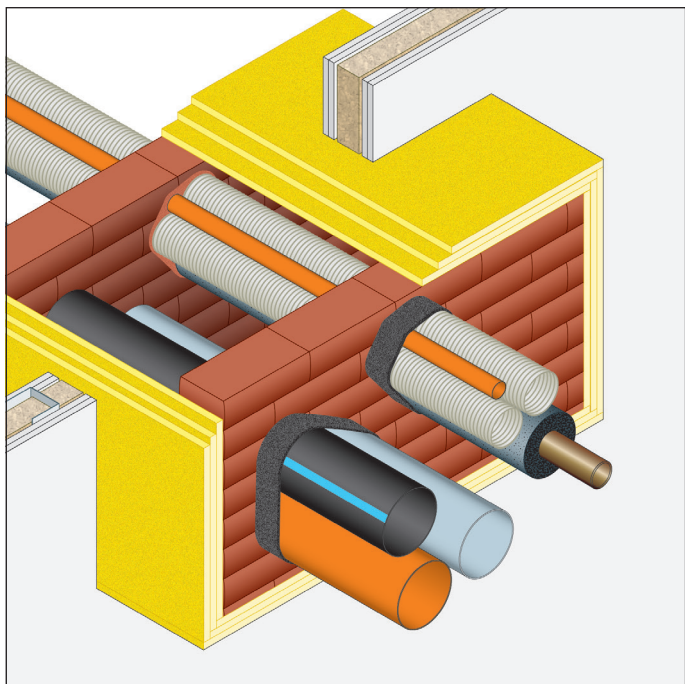
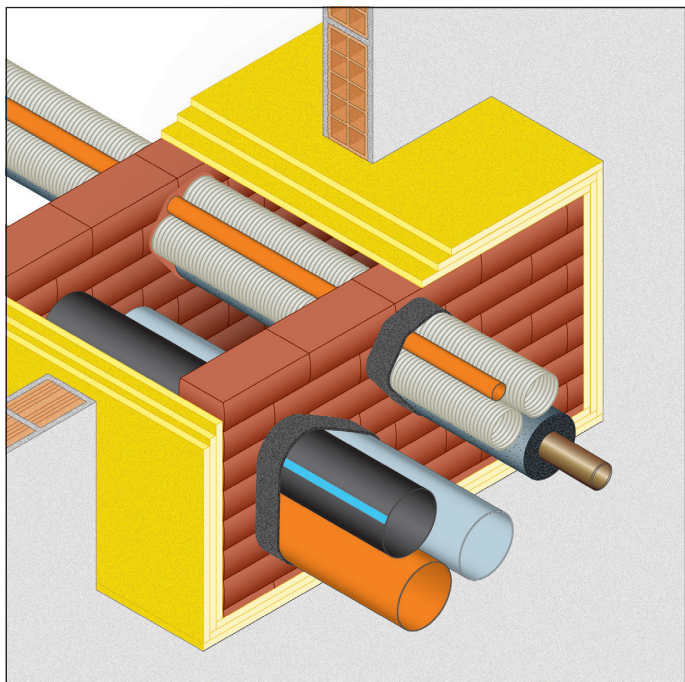


ATTRAV. TUBI MULTIPLI COMBUSTIBILI

"GLOBAL BLOCK" e "GLOBAL FOAM"

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o in cartongesso con spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** mattoncini intumescenti tagliafuoco "GLOBAL BLOCK", schiuma "GLOBAL FOAM", nastro termoespandente "GB-T"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di MATTONCINI INTUMESCENTI TAGLIAFUOCO "GLOBAL BLOCK" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti multipli, costituiti da schiuma intumescente prestampata, dim. 144 x 100 x 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR e Fascicolo Tecnico 399959.

È necessario rivestire i lati interni del varco con un triplo strato di lastre FIREGUARD® 13, spessore 3x12,7 mm per una lunghezza di 600 mm e posare i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" alle due estremità del rivestimento per uno spessore di 100 mm.


Rimuovere la pellicola protettiva dei MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" e installarli a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura.

**Rapporto di classificazione: I.G. 335023/3808FR
e Fascicolo Tecnico 399959**
Norma di prova: EN 1366-3


In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK" alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, le aree vuote, aree di tamponamento perimetrale del varco possono essere riempite utilizzando la SCHIUMA "GLOBAL FOAM", per una profondità di riempimento pari allo spessore minimo della sigillatura.

In caso di attraversamento di tubazioni combustibili, il NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" deve essere avvolto intorno al tubo da proteggere, fissato con nastro adesivo per congiungerne le estremità e inserito nel varco rimasto fra la tubazione ed i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK". Inserire il nastro su entrambi le pareti realizzate con i MATTONCINI "GLOBAL BLOCK".

SEZ. PARETE con spessore di 100 mm e cassone 600 mm

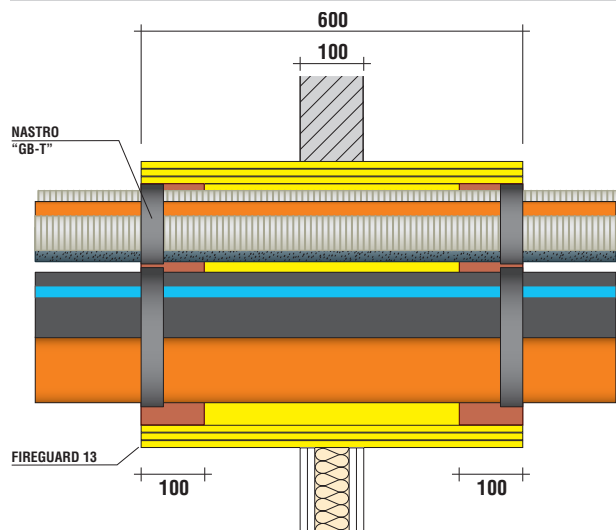

PROSPETTO ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

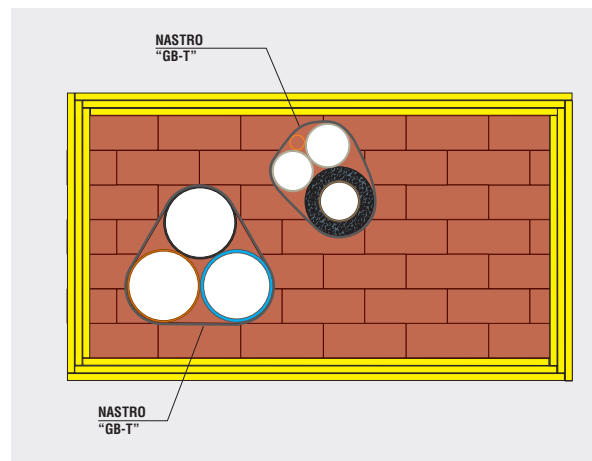

Descrizione	Protez.	Isolamento (mm)	Apertura massima	Classe di resist. al fuoco	Certificato
1 tubo in PVC - Ø 125 mm sp. 3,2 1 tubo in HDPE - Ø 125 mm sp. 3,2 1 tubo in PP - Ø 125 mm sp. 4,0	"GB-T" su ambo le facce spessore 1,5 mm	---	1250 x 700 mm	EI 120	I.G. 335023/3808FR
1 tubo in rame - Ø 50 mm sp. 1,5	"GB-T" su ambo le facce spessore 1,5 mm	rivestito con elastomeri espansi spessore 35 mm - densità 50 kg/m³	1250 x 700 mm	EI 120	I.G. 335023/3808FR
1 tubo in PVC - Ø 32 mm sp. 2,0		---			
1 tubo corrugato - Ø 70 mm sp. 1,0		---			
1 tubo corrugato - Ø 80 mm sp. 1,0		---			

ATTRAVERSAMENTO MULTIPLO VALIDO ANCHE IN PRESENZA DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI E NON

