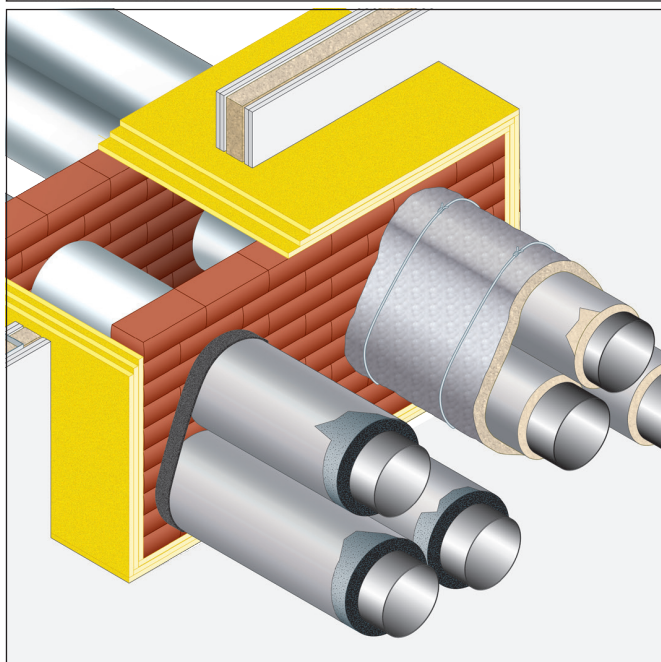
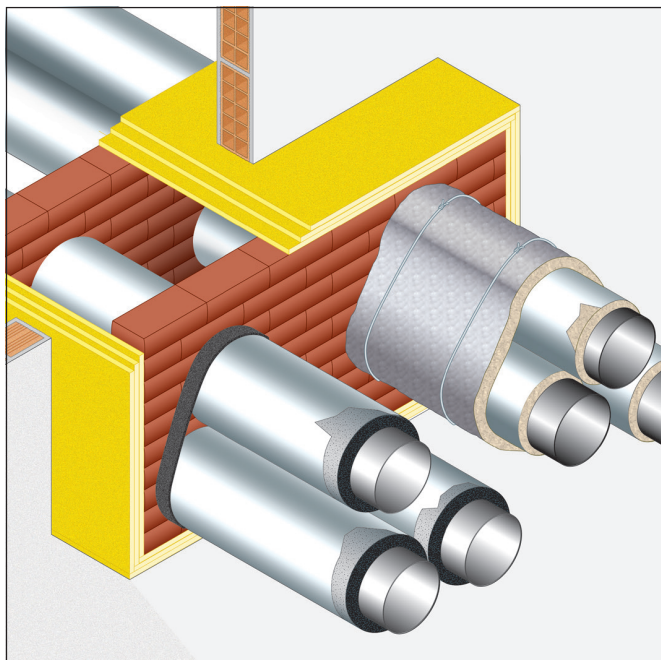


ATTRAV. TUBI MULTIPLI INCOMB. COIBENTATI E NON

“GLOBAL BLOCK” e “GLOBAL FOAM”

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U**

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o in cartongesso con spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** mattoncini intumescenti tagliafuoco “GLOBAL BLOCK”, schiuma “GLOBAL FOAM”, manicotto “GB-ML” e sigillante “GB-MT”; nastro termoespandente “GB-T” sui tubi con elastomeri espansi
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

**Rapporto di classificazione: I.G. 335023/3808FR
e Fascicolo Tecnico 399959**

Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di MATTONCINI INTUMESCENTI TAGLIAFUOCO “GLOBAL BLOCK” con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti multipli, costituiti da schiuma intumescente prestampata, dim. 144 x 100 x 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR e Fascicolo Tecnico 399959.

È necessario rivestire i lati interni del varco con un doppio strato di lastre FIREGUARD® 13, spessore 3x12,7 mm per una lunghezza di 600 mm e posare i MATTONCINI “GLOBAL BLOCK” alle due estremità del rivestimento per uno spessore di 100 mm.



Rimuovere la pellicola protettiva dei MATTONCINI “GLOBAL BLOCK” e installarli a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura.

In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i MATTONCINI “GLOBAL BLOCK” alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, le aree vuote, aree di tamponamento perimetrale del varco possono essere riempite utilizzando la SCHIUMA “GLOBAL FOAM”, per una profondità di

riempimento pari allo spessore minimo della sigillatura.

In caso di attraversamento di tubazioni incombustibili con isolamento in elastomeri espansi, il NASTRO TERMOESPANDENTE “GB-T” deve essere avvolto intorno al tubo da proteggere, fissato con nastro adesivo per congiungerne le estremità e inserito nel varco rimasto fra la tubazione ed i MATTONCINI “GLOBAL BLOCK”. Inserire il nastro su entrambi le pareti realizzate con i MATTONCINI “GLOBAL BLOCK”.

Nel caso di tubazioni incombustibili rivestite con lana di roccia e lamierino, occorrerà avvolgere la tubazione sulla faccia non esposta al fuoco con MANICOTTO “GB-ML” tenuto in posizione tramite due legacci in filo di acciaio. I punti di contatto tra MANICOTTO “GB-ML” e tamponamento sono stati sigillati con SIGILLANTE ANTINCENDIO “GB-MT”.

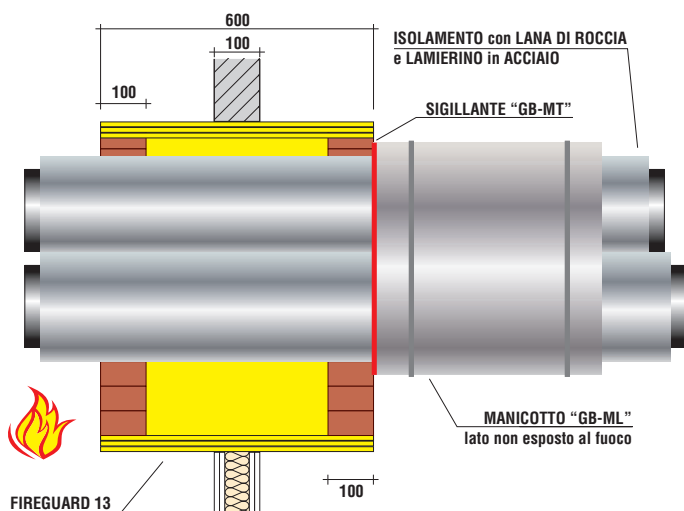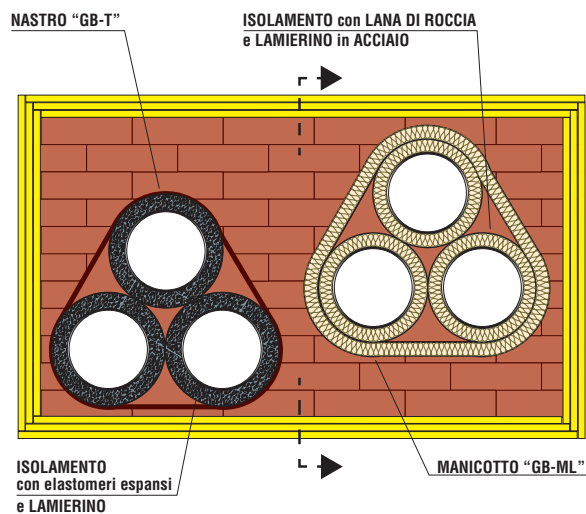SEZ. PARETE con spessore di 100 mm e cassone 600 mm

PROSPETTO ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI


Descrizione	Protez.	Isolamento (mm)	Apertura massima	Classe di resist. al fuoco	Certificato
3 tubi in acciaio diametro 180 mm - sp. 1,5 mm	"GB-T" su ambo le facce spessore 1,5 mm	rivestiti singolarmente con elastomeri espansi sp. 35 mm dens. 50 kg/m ³ e con lamierino in acciaio 4/10	1250 x 700 mm	EI 120	I.G. 335023/3808FR
3 tubi in acciaio diametro 180 mm - sp. 1,5 mm	"GB-ML" sul lato opposto al fuoco	rivestiti singolarmente con lana di roccia sp. 30 mm dens. 90 kg/m ³ e con lamierino in acciaio 4/10	1250 x 700 mm	EI 120	I.G. 335023/3808 FR

ATTRAVERSAMENTO MULTIPLO VALIDO ANCHE IN PRESENZA DI TUBI COMBUSTIBILI
