
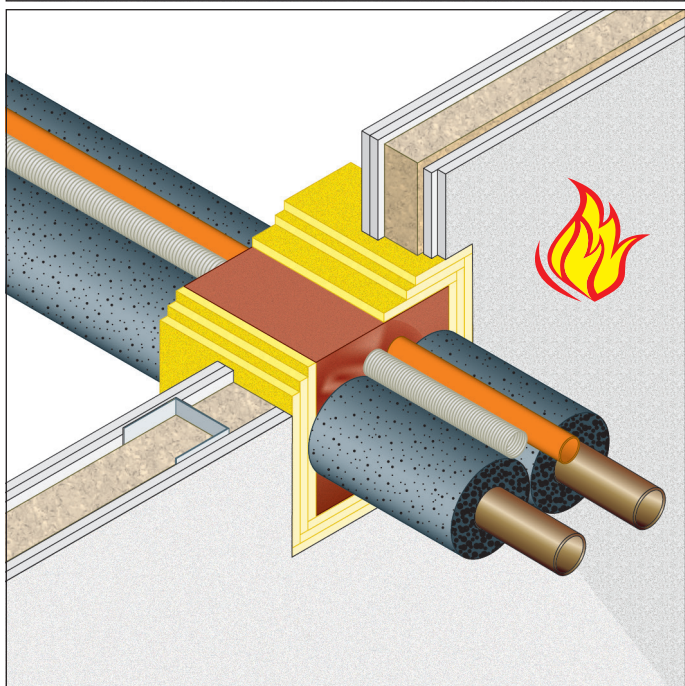


CONFIGURAZIONE CONDIZIONATORE

SCHIUMA "GLOBAL FOAM"

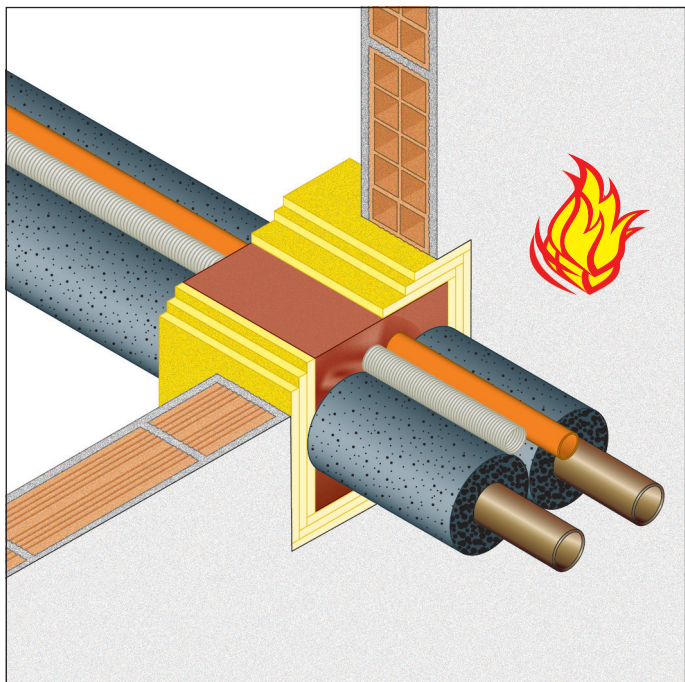

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SCHIUMA BICOMPONENTE TAGLIAFUOCO "GLOBAL FOAM" con resistenza al fuoco EI 120 U/C certificata su pareti in muratura o cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti multipli, costituita da schiuma bicomponente tagliafuoco ad elevata espansione, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR e Fascicolo Tecnico 399959.

È necessario rivestire i lati interni del varco con un triplo strato di lastre FIREGUARD® 13, spessore 3x12,7 mm per una larghezza di 200 mm e procedere al riempimento del varco iniziando dalla parte retrostante e procedendo in avanti dal basso verso l'alto.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 U/C

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o in cartongesso con spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** schiuma "GLOBAL FOAM"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

**Rapporto di classificazione: I.G. 335023/3808FR
e Fascicolo Tecnico 399959**
Norma di prova: EN 1366-3

Procedere con continuità nell'erogazione della schiuma per evitarne l'indurimento all'interno dell'ugello di miscelazione. Dopo circa 2 minuti di essiccazione eventuali residui di schiuma sporgenti dal varco possono essere rimossi tagliandoli con un coltello.

Eventuali cavi o tubi installati in un secondo momento possono essere instradati attraverso la schiuma esistente.

I fori dovuti a cavi o tubi rimossi dovranno essere riempiti utilizzando la SCHIUMA "GLOBAL FOAM".

SEZ. PARETE con spessore di 100 mm e cassone 200 mm

