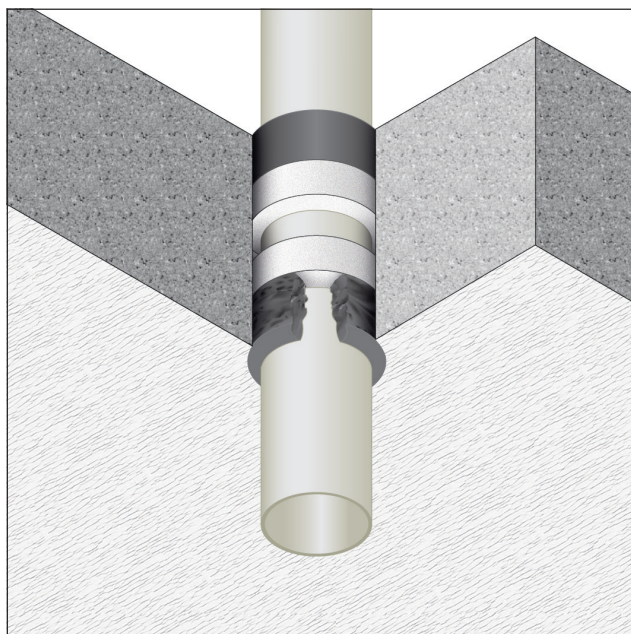


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

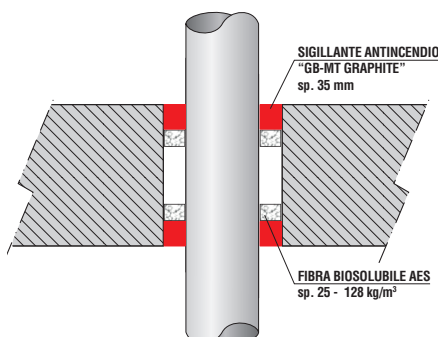
Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 60 certificata su solai con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili in PVC, PE, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.



RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 U/C

- **Diametri:** fino a 160 mm
- **Spessore:** da 1,8 a 10,0 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m³
- **Tipo di tubazione:** combustibile
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati del solaio per una profondità di almeno 35 mm previo inserimento su entrambi i lati di uno strato in fibra biosolubile AES, sp. 25 mm, densità 128 kg/m³

SOLAIO - spessore ≥ 150 mm

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sigillante "GB-MT GRAPHITE"	Tamponamento	Luce attorno al tubo	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
PVC 	max 160	4,0 - 9,5	35 mm	fibra biosolubile AES 25 mm - 128 kg/m ³	10 - 30 mm	EI 60 U/C	ETA 21/0114
PE oppure ABS 	max 160	14,6	35 mm	fibra biosolubile AES 25 mm - 128 kg/m ³	10 - 30 mm	EI 60 U/C	ETA 21/0114