


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

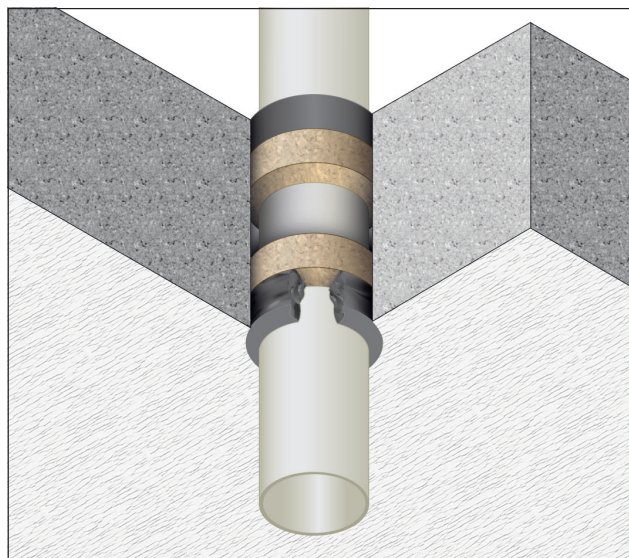

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 60/240 certificata su solai con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili in PVC, PE e ABS, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60/240

- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati del solaio per una profondità di almeno 25 mm previo inserimento su entrambi i lati di uno strato in lana di roccia spessore 25 mm densità 35 kg/m^3 (vedi tabella).

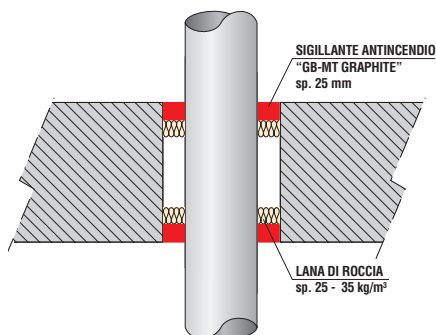SOLAIO - spessore ≥ 150 mm

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sigillante "GB-MT GRAPHITE"	Tamponamento	Luce attorno al tubo	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
PVC	40	1,8 - 3,7	25 mm	lana di roccia 25 mm - 35 kg/m^3	10 - 30 mm	EI 240 U/U	ETA 21/0114
	da 40 a 110	1,8 - 3,7 2,7 - 6,6	25 mm	lana di roccia 25 mm - 35 kg/m^3	10 - 30 mm	EI 90 C/U	ETA 21/0114
PE oppure ABS	40	2,4 - 3,7	25 mm	lana di roccia 25 mm - 35 kg/m^3	10 - 30 mm	EI 240 U/C	ETA 21/0114
	da 40 a 110	2,4 - 3,7 4,3 - 10,0	25 mm		10 - 30 mm	EI 60 U/C	ETA 21/0114
	110	4,3 - 10,0	25 mm		10 - 30 mm	EI 90 U/C	ETA 21/0114
PP							
	max 40	1,8	25 mm	lana di roccia 25 mm - 35 kg/m^3	10 - 30 mm	EI 120 C/C	ETA 21/0114