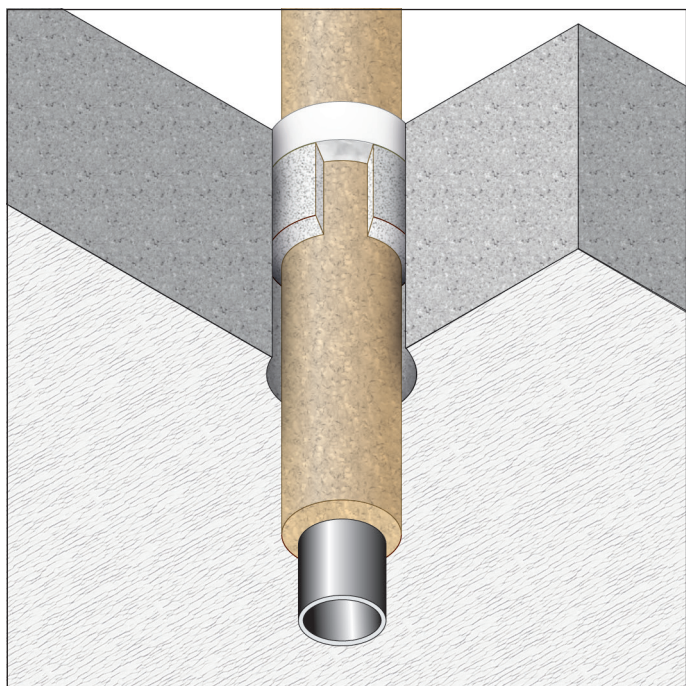


ATTRaversAMENTI DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

SIGILLANTE "GB-MT"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 90/240 C/U**

- **Diametri:** fino a 324 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata o PEX
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

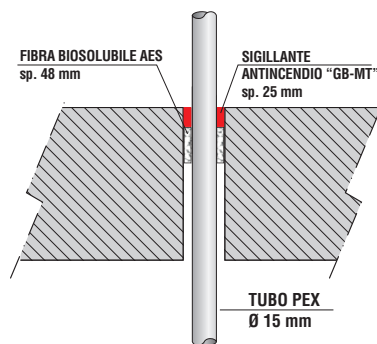
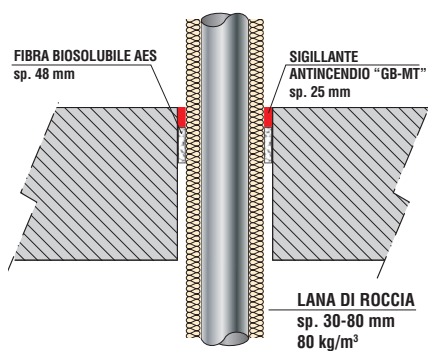
Rapporto di classificazione: ETA 21/0115

Norma di prova: EN 1366-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 90/240 C/U certificata su solai con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate con lana di roccia o tubazioni composite PEX non coibentate, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115.

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola sull'estradosso del solaio per una profondità di almeno 25 mm, previo inserimento di uno strato in fibra biosolubile AES spessore 48 mm (vedi tabella).

SPESSORE SOLAIO ≥ 150 mm

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Isolamento	Sigillante "GB-MT"	Tamponamento	Apertura massima (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/ GHISA	da 40	1,0 - 14,2	lana di roccia	lato superiore 25 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm	300 x 300 oppure Ø 344	EI 240 C/U	ETA 21/0115
	a 324	6,35 - 14,2					EI 90 C/C	ETA 21/0115
PEX	15	2,5	senza					