


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMPOSITI COIBENTATI

SIGILLANTE "GB-MT"

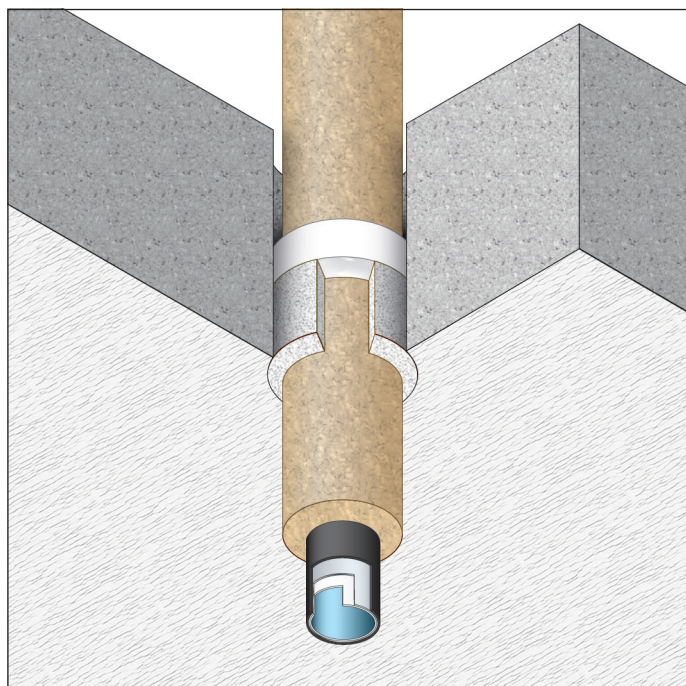

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 240 C/C certificata su solai con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni composite coibentate con lana di roccia in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115.


RESISTENZA AL FUOCO: EI 240

- **Diametri:** fino a 75 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm
- **Tipo di tubazione:** composita coibentata
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115

Norma di prova: EN 1366-3

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati del solaio per una profondità di almeno 25 mm, previo inserimento nel solaio su entrambi i lati di uno strato in fibra biosolubile AES spessore 48 mm (vedi tabella).

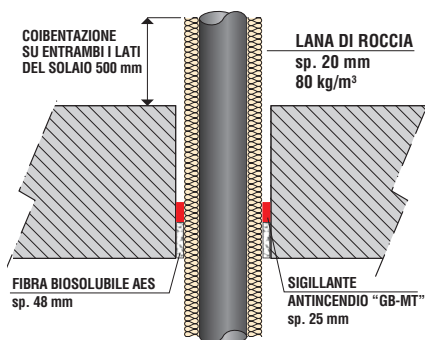SPESSORE SOLAIO ≥ 150 mm

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sigillante "GB-MT"	Tamponamento	Apertura massima (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
GEBERIT MEPLA MLC	da 16 a 75	2,25 4,7	25 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm	300 x 300	EI 240 C/C	ETA 21/0115