


ATTRaversAMENTI DI TUBI INCOMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

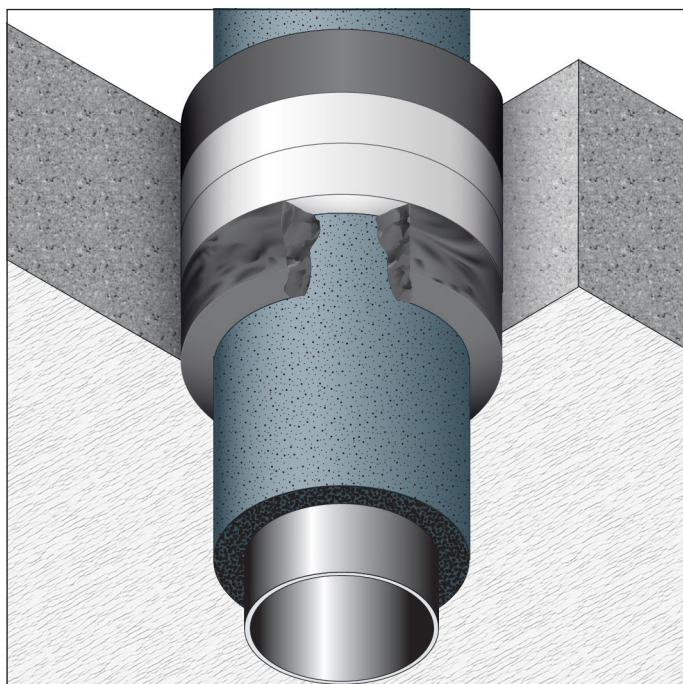

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 120 C/U certificata su solai, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati


RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 C/U

- **Diametri:** fino a 324 mm
- **Spessore:** da 6,35 a 14,2 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m³
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata con elastomeri espansi
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114

Norma di prova: EN 1366-3

del solaio per una profondità di almeno 45 mm, previo inserimento nel solaio su entrambi i lati di uno strato di fibra biosolubile AES sp. 30 mm, densità 128 kg/m³.

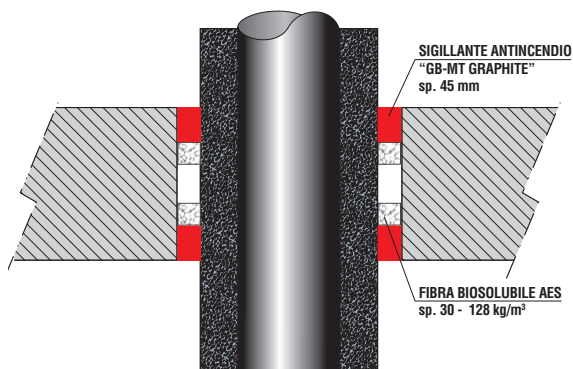SOLAIO - spessore ≥ 150 mm

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sigillante "GB-MT GRAPHITE"	Spessore tamponamento (mm)	Isolamento (mm)	Luce attorno al tubo	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/GHISA	max 324	6,35 - 14,20	45mm	fibra biosolubile AES 30 mm - 128 kg/m ³	elastomeri espansi sp.50 mm	30 mm	EI 120 C/U	ETA 21/0114