


ATTRAV. DI FASCIO DI TUBI CORRUGATI E CAVI ELETTR. PANNELLI "GB-P" e NASTRO "GB-T"

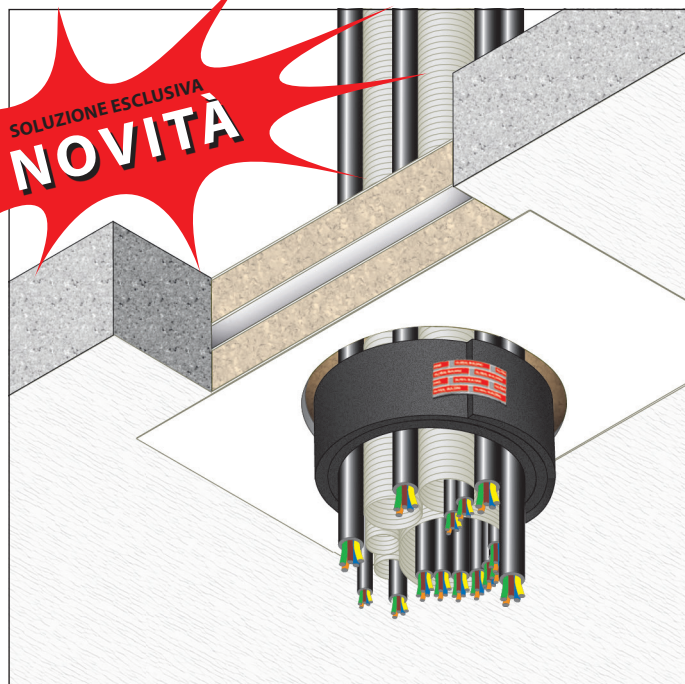

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di tubi corrugati contenenti cavi elettrici con resistenza al fuoco EI 120 certificata su solai, costituita da pannelli "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/mc) spessore 60 mm trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio e da nastro termoespandente "GB-T" sezione nominale 40x2 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 392776/4208FR. È necessario proteggere le tubazioni corrugate avvolgendo per 3 giri il nastro termoespandente

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di tubazione:** tubi corrugati e cavi elettrici
- **Diametri:** - fascio fino a 100 mm
- cavi fino a 21 mm, anche in fascio
- tubi corrugati fino a 63 mm, anche in fascio
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** pannello "GB-P" e nastro "GB-T"
- **Fissaggio:** avvolgimento del nastro termoespandente "GB-T" e inserimento nel varco dei pannelli "GB-P"
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 392776/4208FR
Norma di prova: EN 1366-3

"GB-T", internamente al varco e a filo dell'intradosso del solaio attorno alla tubazione stessa. Poi rilevare le dimensioni e la forma dell'apertura da sigillare, riportarle sul pannello e provvedere al taglio dello stesso, stendere una piccola quantità di sigillante antincendio "GB-MT" sui fianchi della sagoma o direttamente sul bordo interno del solaio. Inserire gli spezzoni del pannello nel varco per "interferenza" sia all'intradosso che all'estradosso e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il sigillante antincendio "GB-MT".