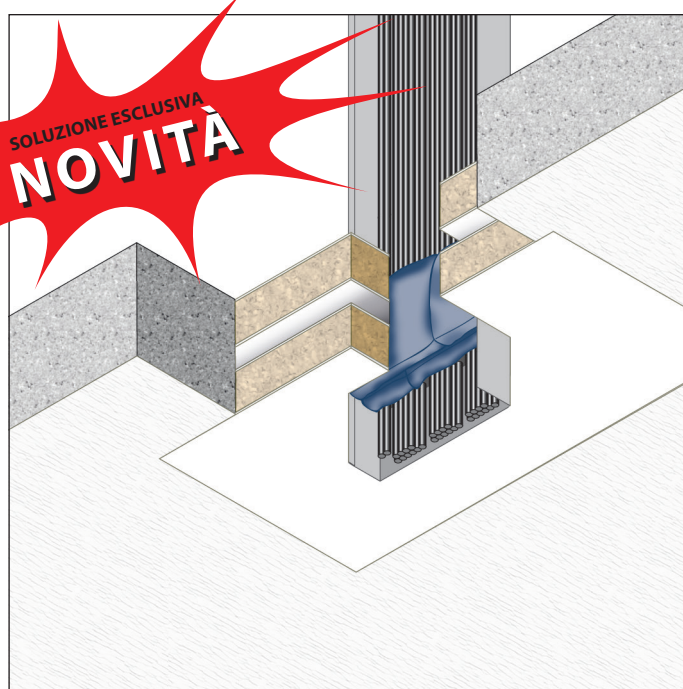


ATTRaversamento DI PASSERELLA IN ACCIAIO

PANNELLO "GB-P" e SACCHETTI "GB-S"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di passerelle in acciaio contenenti cavi elettrici con resistenza al fuoco EI 120 certificata su solai, costituita da pannelli "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/mc) sp. 60 mm trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio e sacchetti termoespandenti "GB-S" costituiti da robusta tela in fibra di vetro incombustibile contenente materiale granulare termo espansivo, inerti termocoibenti e materiali a graduale rilascio di acqua, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 392776/4208FR. Rilevare le

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** pannello "GB-P" e sacchetti "GB-S"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco dei pannelli "GB-P" e inserimento nella passerella dei sacchetti "GB-S"
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 392776/4208FR
Norma di Prova: EN 1363-3

dimensioni e la forma dell'apertura da sigillare, riportarle sul pannello e tagliarlo, stendere una piccola quantità di sigillante antincendio "GB-MT" sui fianchi della sagoma o direttamente sul bordo interno del solaio. Inserire gli spezzoni del pannello nel varco per "interferenza", sia all'intradosso che all'estradosso, e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il sigillante "GB-MT"; lo spazio interno della canalina va riempito con sacchetti "GB-S" per una profondità di 120 mm posizionati a filo dell'intradosso del solaio, sigillando i bordi ed eventuali interstizi con il sigillante GB-MT.