


ATTRaversamento DI BLINDOSBARRA

PANNELLI "GB-P" e MANICOTTO "GB-ML"

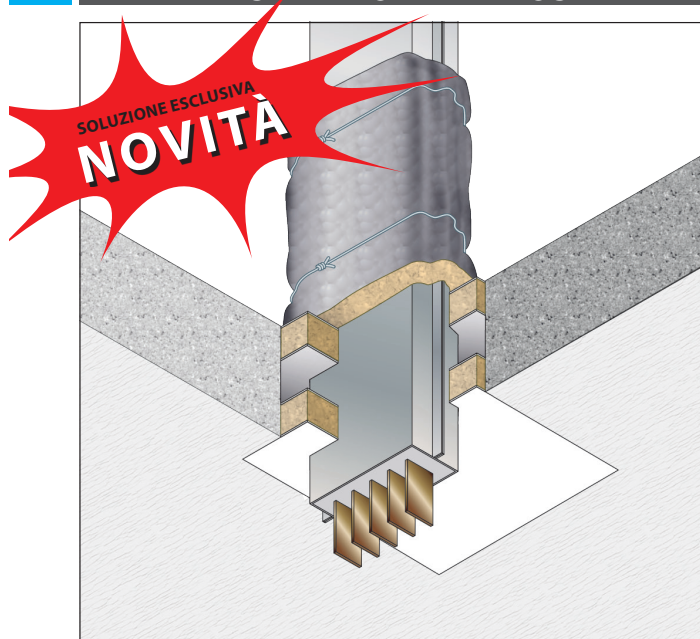

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di barre per la distribuzione elettrica del tipo "Blindosbarra" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su solai, eseguita con manicotto "GB-ML" costituito da un feltro a base di lane minerali spessore 30 mm, densità 80 kg/mc e da pannelli "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/mc) spessore 60 mm, trattati su ambo i lati con un rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 392776/4208FR.

È necessario rilevare le dimensioni e la forma sia dell'apertura da sigillare che della barra elettrica attraversante, riportarle sui pannelli "GB-P" e provvedere al taglio degli stessi.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Dimensione:** blindosbarra 160 x 75 mm
- **Tipo di supporto:** solaio sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** pannelli "GB-P"
sigillante antincendio "GB-MT"
manicotto "GB-ML"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco dei pannelli "GB-P", loro sigillatura con sigillante antincendio "GB-MT" e fissaggio del manicotto "GB-ML"
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 392776/4208FR
Norma di prova: EN 1366-3

Stendere una piccola quantità di sigillante antincendio "GB-MT" sui fianchi della sagoma o direttamente sul bordo interno del solaio, applicare gli spezzoni del pannello ed inserirli nel varco per "interferenza" e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il sigillante antincendio "GB-MT". Dopo aver applicato i pannelli "GB-P" misurare le dimensioni della barra elettrica da proteggere e tagliare il quantitativo di manicotto "GB-ML" necessario a ricoprirli. Avvolgere il manicotto "GB-ML" attorno alla barra sull'estradosso del solaio per un'altezza di 300mm, accostando la giunzione e facendo attenzione che il manicotto aderisca ai pannelli "GB-P". Fissare il manicotto "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

SOLAIO

