


TAMPONAMENTO VARCHI

PANNELLO "GB-P"

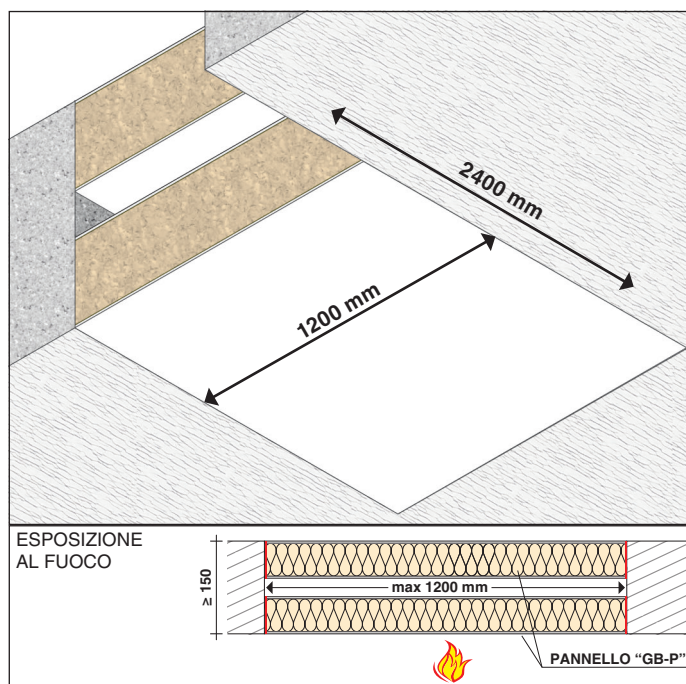

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PANNELLI "GB-P" con resistenza al fuoco EI 90/180 certificata su solai con spessore ≥ 150 mm, per la chiusura di varchi, costituiti da pannelli semirigidi in fibra minerale (con densità 150 kg/m³) spessore 60 mm, rivestiti su ambo i lati con un rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0113.


È necessario rilevare le dimensioni e la forma dell'apertura da sigillare, riportarle sul pannello e provvedere al taglio dello stesso mediante seghetti da cantiere o cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 90/180

- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLI "GB-P"
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco e sigillatura con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Campo di applicazione diretta:**
Per varchi fino a 2400 x 1200 mm EI 90 / 120
Per varchi fino a 1200 x 600 mm EI 120 / 180

Pannello singolo EI 90 / 120

Pannello doppio EI 120 / 180

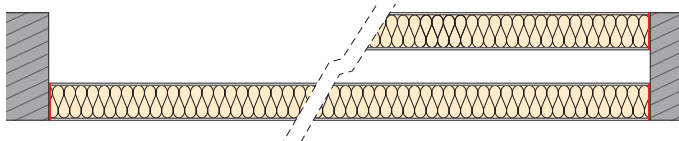

Rapporto di classificazione: ETA 21/0113

Norma di prova: EN 1366-3

Stendere una piccola quantità di SIGILLANTE "GB-MT" sui fianchi della sagoma o direttamente sul bordo interno della muratura ove verrà applicata la sagoma. Applicare la sagoma ed inserirla nel varco per "interferenza" e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il SIGILLANTE "GB-MT". Per sigillature con classe di resistenza la fuoco EI 90/120 è necessario posizionare un pannello "GB-P" nell'intradosso del solaio.

Per sigillature con classe di resistenza EI 120/180 è necessario posizionare due pannelli "GB-P" all'intradosso ed all'estradosso del solaio.