


TAMPONAMENTO VARCHI

“FIREGUARD 13” X 3

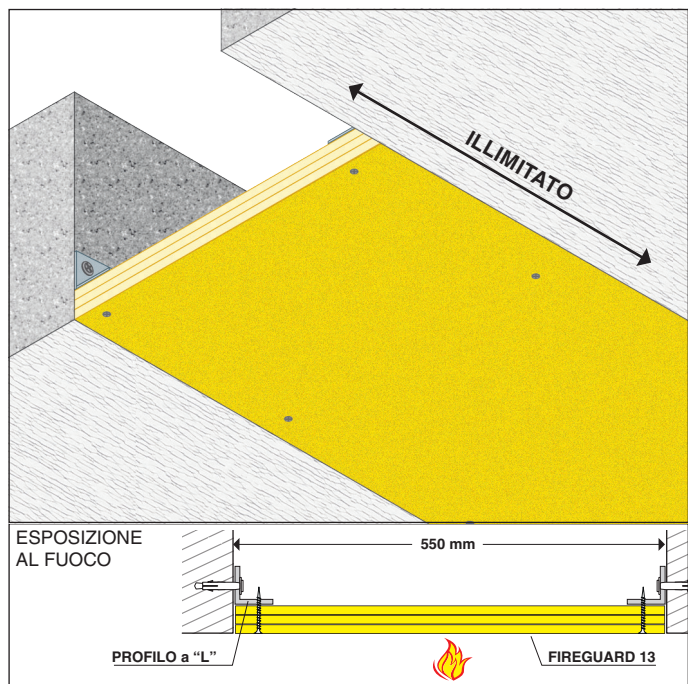

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tamponamento di varchi ciechi a solaio con larghezza massima 550 mm, con resistenza al fuoco EI 120, realizzato con tre lastre FIREGUARD® 13 spessore 3x12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 276492/3246FR e Fascicolo Tecnico 399954.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Orditura metallica:** profili a “L” 50x50x0,6 mm ai lati del varco
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13, spessore 3x12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** presenza portello di ispezione: consentita

**Rapporto di classificazione: I.G. 308030/3563FR
e Fascicolo Tecnico 399954
Norma di prova: EN 1364-2**

Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm per lo strato superiore e lunghezza 35 mm per lo strato intermedio a passo 600 mm e lunghezza 55 mm a passo 250 mm per lo strato inferiore ad una struttura metallica composta da profilati a “L” in acciaio zincato dimensioni 50x50x0,6 mm, posti sui lati interni del varco.