


TAMPONAMENTO VARCHI

“FIREGUARD 45”

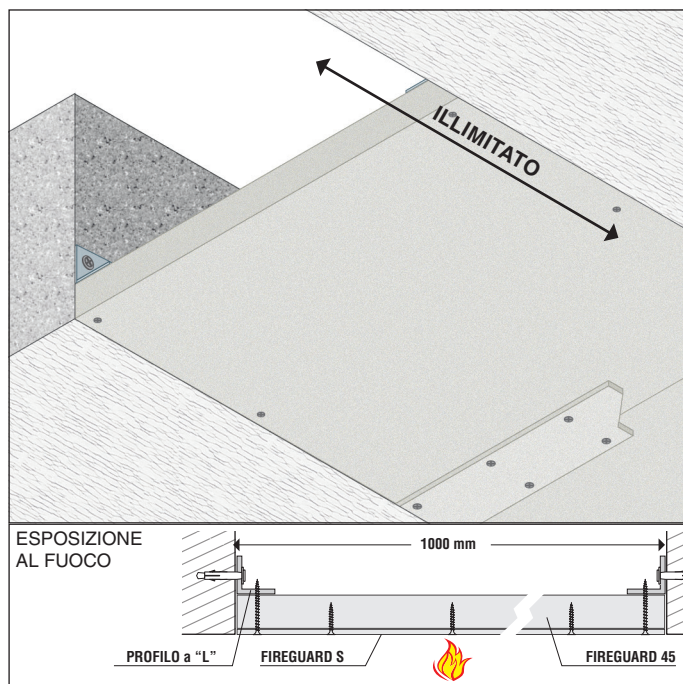

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tamponamento di varchi ciechi a solaio con larghezza massima 1000 mm, con resistenza al fuoco EI 120 realizzata con lastre FIREGUARD® 45, spessore 45 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 307804/3561FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Orditura metallica:** profili a “L” 50x50x0,6 mm ai lati del varco
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 45 spessore 1x45 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm e con viti autoperforanti fosfatate diam. 5 mm, lunghezza 90 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 307804/3561FR
Norma di prova: EN 1364-2

Le lastre saranno incollate con colla FIREGUARD GLUE e fissate con viti autoperforanti fosfatate diametro 5 mm lunghezza 90 mm a profilati a “L” in acciaio zincato dimensioni 50x50x0,6 mm, posti sui lati interni del varco. I giunti delle lastre saranno rivestiti con una striscia di FIREGUARD® S, spessore 8 mm e larghezza 100 mm, fissata con viti auto perforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 35 mm e incollata con colla FIREGUARD GLUE.