


ATTRAVERSAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

COLLARE "GLOBAL COLLAR PLUS"

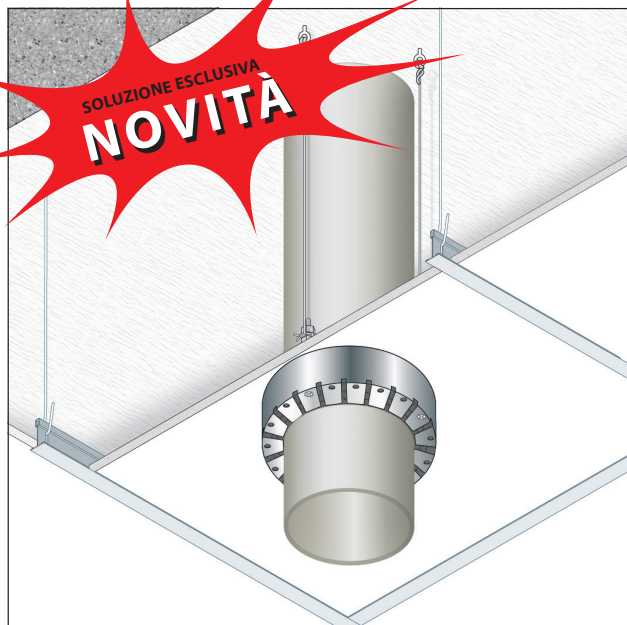

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di COLLARE UNIVERSALE "GLOBAL COLLAR PLUS" per la protezione di tubazioni combustibili con resistenza al fuoco REI120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituito da un guscio metallico in lamierino di acciaio sezione nominale 40x30x0,5 mm contenente guarnizione intumescente a base di grafite sezione nominale 40x2 mm, in conformità a ETA 23/0843.

PATENTED

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Tipo di attraversamento:** tubazione combustibile PVC
- **Diametri:** fino a 160 mm
- **Prodotto da applicare:** collare universale "GLOBAL COLLAR PLUS" con n° 6 giri di nastro intumescente
- **Fissaggio:** meccanico con bulloni in acciaio con doppio dado assicurati al solaio con fili in acciaio ritorti
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
 $M_{max} = 47,04 \text{ kNm}$, $T_{max} = 35,25 \text{ kN}$
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio/controsoffitto: 200 mm

Rapporto di classificazione: ETA 23/0843
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario installare il collare in corrispondenza della pannellatura del controsoffitto; per applicare il collare si deve misurare il diametro della tubazione da proteggere ed avvolgere per 6 giri il nastro intumescente attorno alla tubazione stessa; spezzare il lamierino metallico per una lunghezza sufficiente al sormonto e avvolgerlo attorno alla guarnizione intumescente, fissandolo con n.4 bulloni in acciaio con doppio dado assicurati al solaio per mezzo di fili in acciaio ritorto, diametro nominale 1 mm, fissati a loro volta per mezzo di tasselli metallici ad espansione.

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE

