


ATTRAVERSAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

PANNELLO "GB-P" e NASTRO "GB-T"

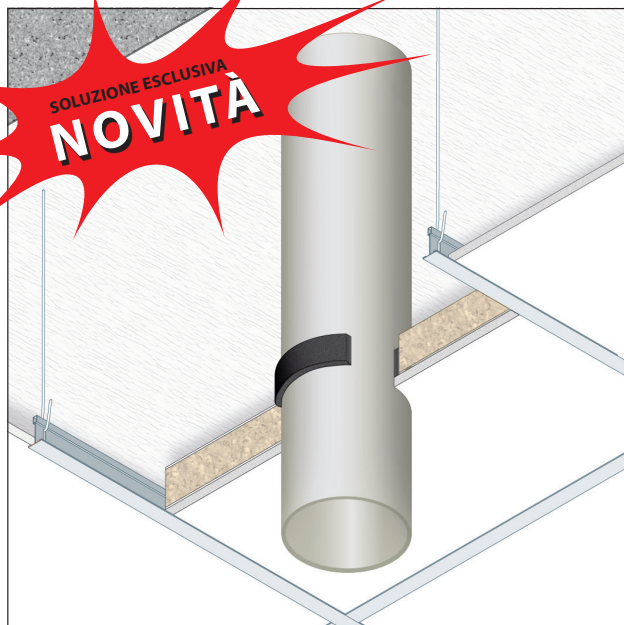

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di tubazioni combustibili con resistenza al fuoco REI120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da NASTRO TERMOESPANDENTE GB-T composto da materiale intumescente sezione nominale 40x2 mm e da PANNELLO GB-P semirigido in fibra minerale spessore 60mm e densità 150 kg/m³, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Tipo di attraversamento:** tubazione combustibile PE
- **Diametri:** fino a 110 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLO "GB-P" e n° 4 giri di NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco del PANNELLO "GB-P" e avvolgimento del NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" attorno alla tubazione.
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio-controsoffitto: 424 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario avvolgere per 4 giri il nastro termoespandente attorno alla tubazione stessa; rilevare il diametro della tubazione da proteggere riportandolo sul pannello, tagliarlo e alloggiare gli spezzoni del pannello GB-P sopra al quadrato in fibra minerale.

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE CON PANNELLO "GB-P"

