


ATTRAV. DI TUBI INCOMB. NON COIBENTATI

MANICOTTO "GB-ML" e PANNELLO "GB-P"

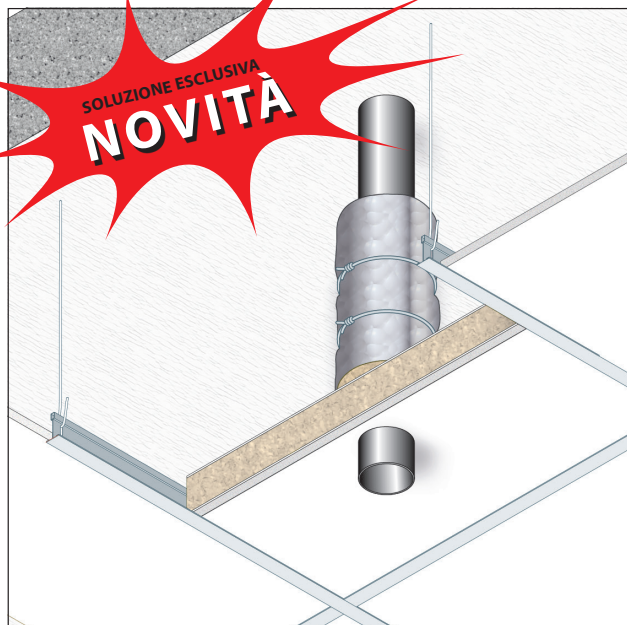

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezioni di tubazioni incombustibili con resistenza al fuoco REI120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da MANICOTTO GB-ML costituito da un feltro a base di lane minerali spessore 30 mm, densità 90 kg/m³ e da PANNELLO GB-P semirigido in fibra minerale spessore 60 mm e densità 150 kg/m³, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Tipo di attraversamento:** tubo incombustibile non coibentato
- **Diametri:** fino a 60 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLO "GB-P" e MANICOTTO "GB-ML"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco del PANNELLO "GB-P" e avvolgimento del MANICOTTO "GB-ML" attorno alla tubazione fissandolo con legacci in filo di acciaio
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio-controsoffitto: 424 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario rilevare il diametro della tubazione da proteggere riportandolo sul pannello, tagliarlo e alloggiare gli spezzoni del pannello GB-P sopra al quadretto in fibra minerale; avvolgere sull'estradosso del pannello GB-P il MANICOTTO GB-ML per una lunghezza di 300 mm e fissarlo con legacci di filo di acciaio ritorto.

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE CON PANNELLO "GB-P"

