


ATTRAV. DI PASSERELLA PORTACAVI

PANNELLO "GB-P" e SIGILLANTE "GB-MT"

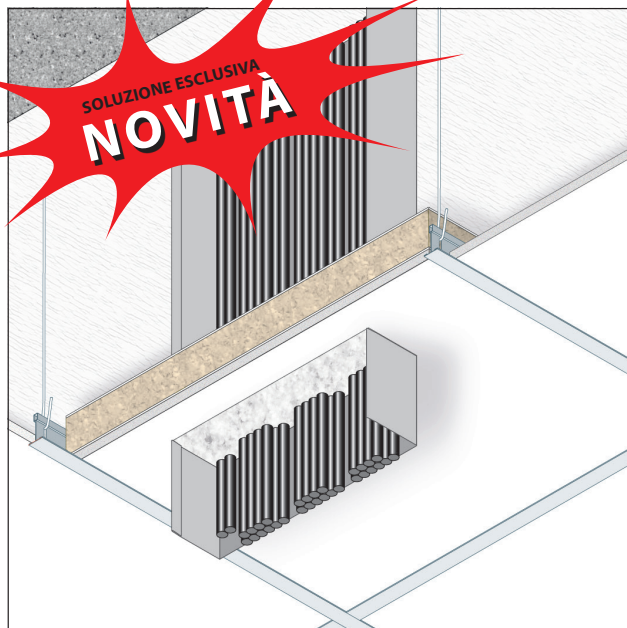

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PANNELLI GB-P con resistenza al fuoco REI120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, per la protezione di passerella metallica contenete cavi elettrici, costituiti da pannelli semirigidi in fibra minerale spessore 60 mm e densità 150 kg/m³, trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196 FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Tipo di attraversamento:** passerella portacavi
- **Dimensioni:** 400x80 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLO "GB-P" e SIGILLANTE "GB-MT"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco del PANNELLO "GB-P" e sigillatura per mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio/controsoffitto: 200 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario rilevare le dimensioni della passerella metallica riportandola sul pannello, tagliarlo e alloggiare gli spezzoni del pannello GB-P sopra al quadrotto in fibra minerale; lo spazio perimetrale attorno alla canalina e tra i cavi ed il pannello GB-P deve essere chiuso con il sigillante antincendio elastomerico a base acrilica denominato "SIGILLANTE GB-MT", densità nominale 1500 kg/m³.

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE CON PANNELLO "GB-P"

