


ATTRAVERSAMENTO DI BARRE FILETTATE

SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

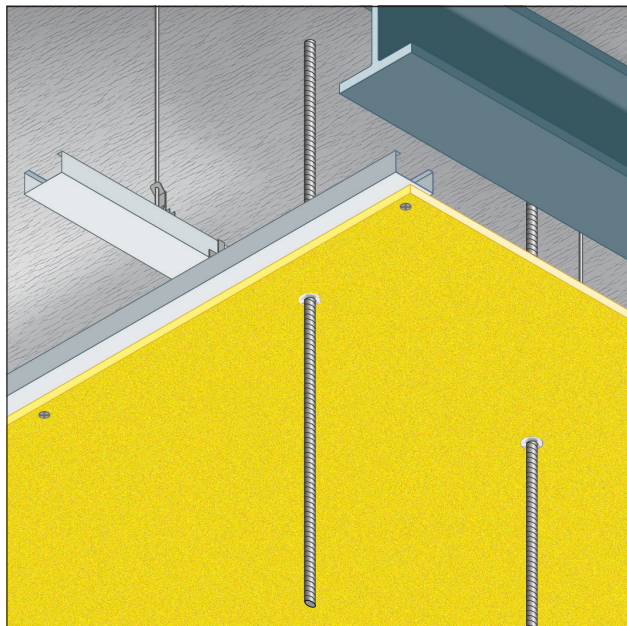

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sigillante Antincendio "GB-MT" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su controsoffitto collaborante per la sigillatura di barre filettate in conformità al rapporto di classificazione Istituto Giordano nr.376068/4067FR

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 120**

- **Diametri:** fino a 20 mm
- **Tipo di supporto:** controsoffitto ribassato
- **Tipo di attraversamento:** barre filettate
- **Prodotto da applicare:** sigillante "GB-MT"
- **Fissaggio:** non previsto
- **Finitura:** il prodotto è verniciabile

Rapporto di prova: I.G. 376068/4067FR
Norma di prova: EN 1365-2

Il sigillante verrà applicato per circa 1,5 cm. attorno alla barra filettata, all'interno del controsoffitto, a mezzo di apposita pistola.

