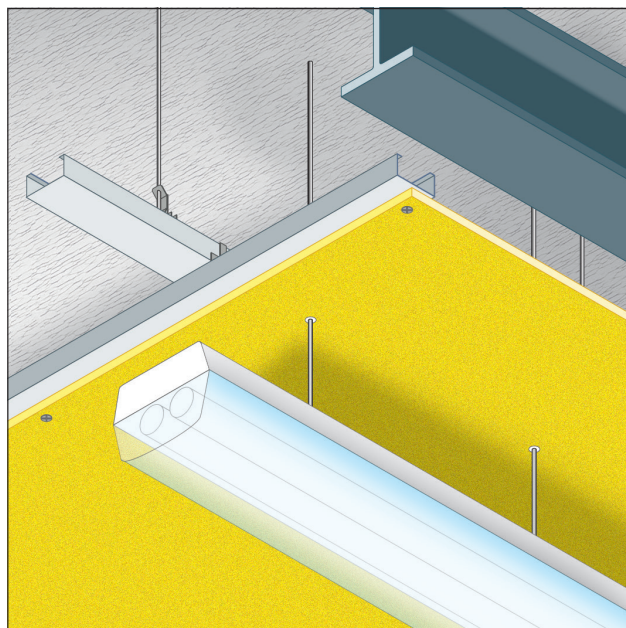


ATTRAVERSAMENTI DI CORPI ILLUMINANTI

SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di sigillante Antincendio "GB-MT" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su controsoffitto collaborante per la sigillatura di corpi illuminanti.

I corpi illuminanti saranno fissati a barre filettate vincolate al solaio sovrastante in conformità al rapporto di classificazione Istituto Giordano nr.376068/4067FR

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** controsoffitto ribassato
- **Tipo di attraversamento:** barre filettate per il supporto di corpi illuminanti
- **Prodotto da applicare:** sigillante "GB-MT"
- **Fissaggio:** le barre saranno fissate al solaio
- **Finitura:** il prodotto è verniciabile

Rapporto di prova: I.G. 376068/4067FR
Norma di prova: EN 1365-2

Il sigillante Antincendio "GB-MT" verrà applicato per circa 1,5 cm attorno alle barre filettate all'intradosso del controsoffitto, a mezzo di apposita pistola.

