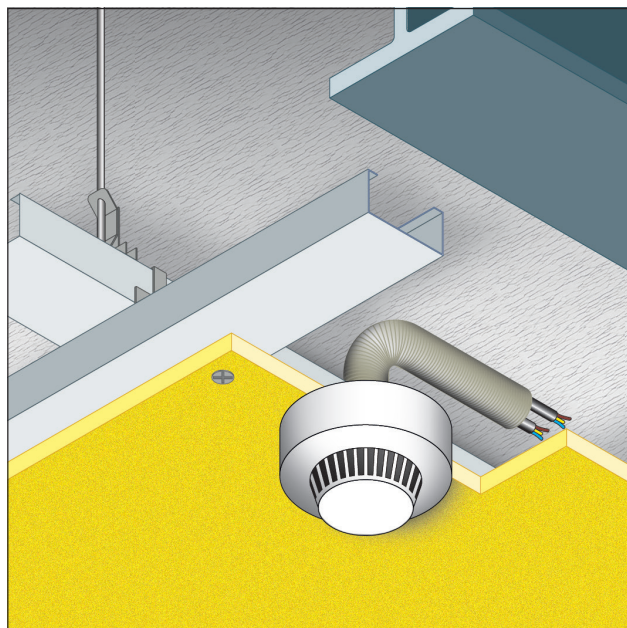


APPLICAZIONE DI RILEVATORE FUMI

SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 120**

- **Tipo di supporto:** controsoffitto ribassato
- **Tipo di attraversamento:** tubo corrugato con due cavi elettrici per il collegamento di rilevatore fumo
- **Prodotto da applicare:** sigillante "GB-MT"
- **Fissaggio:** meccanico con viti
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di prova: I.G. 376068/4067FR
Norma di prova: EN 1365-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sigillante Antincendio "GB-MT" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su controsoffitto collaborante per la sigillatura di rilevatori fumo.

I rilevatori saranno applicati direttamente al controsoffitto a mezzo di viti autoperforanti fosfatate in conformità al rapporto di classificazione Istituto Giordano 376068/4067FR.

Il sigillante Antincendio "GB-MT" verrà applicato per circa 1,5 cm. attorno ai tubi corrugati, all'intradosso del controsoffitto, a mezzo di apposita pistola.

