


TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

PANNELLI "GB-P" e NASTRO "GB-T"

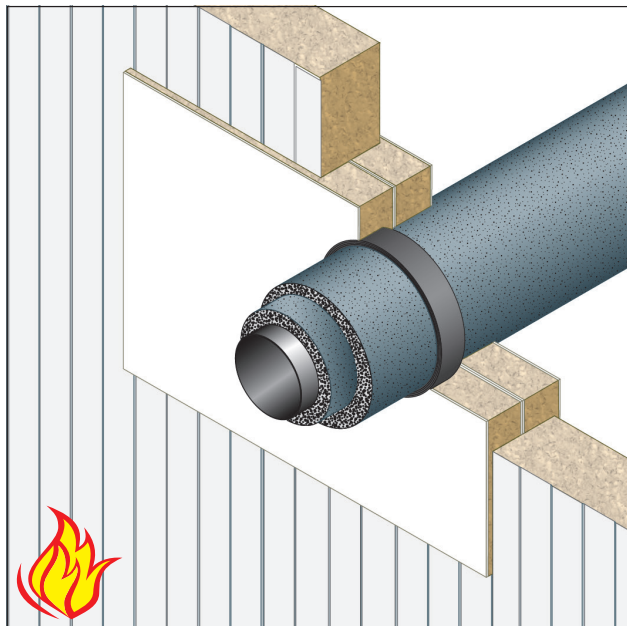

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di tubazioni metalliche coibentate con resistenza al fuoco EI120 certificata su pareti in pannelli sandwich in conformità al rapporto di classificazione I.G.390859/4193FR. I sistemi antifumo sono installati su doppio strato di PANNELLO GB-P in fibra minerale, densità 150 kg/m³ e spessore 60 mm, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio; è necessario avvolgere per 4 giri il NASTRO INTUMESCENTE GB-T attorno alla tubazione stessa; rilevare le

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Diametri:** da 22 a 114 mm
- **Tipo di supporto:** parete metallica coibentata monopanel
- **Tipo di attraversamento:** tubi incombustibili coibentati con elastomeri espansi
- **Prodotto da applicare:**
PANNELLI "GB-P" 2 strati di spessore 60 mm
 - Nastro termoespandente "GB-T"
 - Sigillante antincendio "GB-MT"
- **Fissaggio:**
inserimento nel varco e sigillatura con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Finitura:** non prevista

SOLUZIONE ESCLUSIVA
NOVITÀ

Rapporto di classificazione: I.G. 390859/4193FR
Norma di prova: EN 1366-3

dimensioni e la forma sia dell'apertura da tamponare che della tubazione attraversante, comprensiva di coibentazione e riportarle sui pannelli GB-P, provvedere al taglio degli stessi e inserire i pezzi così ricavati nell'apertura. I bordi perimetrali del tamponamento e i giunti tra gli spezzoni del GLOBAL CROSS, o del pannello GB-P, sono sigillati su ambo le facce con il sigillante "GB-MT".

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Isolamento elastomeri (mm)	Sp. parete sandwich (mm)	Tipologia protettivo	N. strati nastro intum.	Classe di resistenza al fuoco
ACCIAIO	114	1,0	2 x 20	≥ 100 mm	PANNELLO GB-P (2 x 60 mm) Nastro "GB-T"	4	EI 120 C/C
RAME*	22	1,0	1 x 15	≥ 100 mm	PANNELLO GB-P (2 x 60 mm) Nastro "GB-T"	4	EI 120 C/C

* NOTA: anche in fascio fino a 4 tubi