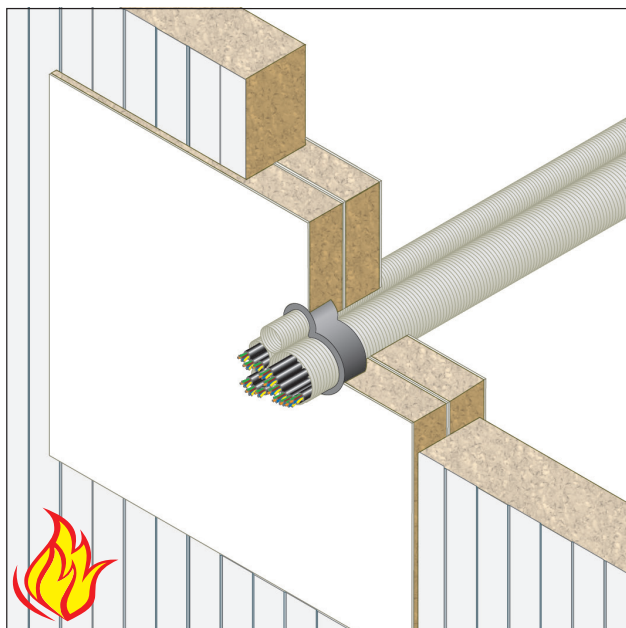


CAVI E TUBI CORRUGATI

PANNELLI "GB-P" e NASTRO "GB-T"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di protezione di cavi elettrici e tubazioni combustibili contenenti cavi, con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in pannelli sandwich in conformità al rapporto di classificazione I.G.390859/4193FR. I sistemi antifluco sono installati su doppio strato di PANNELLO GB-P in fibra minerale, densità 150 kg/m³ e spessore 60 mm, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio; è necessario avvolgere per 4 giri il NASTRO INTUMESCENTE GB-T attorno


RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Diametri:** CAVI: fascio fino a 3 x 21 mm
TUBI CORRUGATI: fascio fino a 100 mm, Ø max 63 mm
- **Tipo di supporto:** parete metallica coibentata monopanel
- **Tipo di attraversamento:** tubi corrugati e cavi elettrici
- **Prodotto da applicare:**
PANNELLI "GB-P" 2 strati di spessore 60 mm
- Nastro termoespandente "GB-T"
- Sigillante antincendio "GB-MT"
- **Fissaggio:**
inserimento nel varco e sigillatura
con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Finitura:** non prevista

SOLUZIONE ESCLUSIVA
NOVITÀ

Rapporto di classificazione: I.G. 390859/4193FR
Norma di prova: EN 1366-3

alla tubazione; rilevare le dimensioni e la forma sia dell'apertura da tamponare che della tubazione attraversante e riportarle sui pannelli GB-P, provvedere al taglio degli stessi e inserire i pezzi così ricavati nell'apertura. I bordi perimetrali del tamponamento e i giunti tra gli spezzoni del GLOBAL CROSS, o del pannello GB-P, sono sigillati su ambo le facce con il sigillante "GB-MT".

Descrizione	Diametro max tubo (mm)	Diametro del fascio (mm)	Sp. parete sandwich (mm)	Tipologia protettivo	N. strati nastro intum.	Classe di resistenza al fuoco
	63	100	≥ 100 mm	PANNELLO GB-P (2 x 60 mm) Nastro GB-T	4	EI 120