


GIUNTI DI DILATAZIONE VERTICALI PARETE/PARETE

SIGILLANTE "GB-MT"

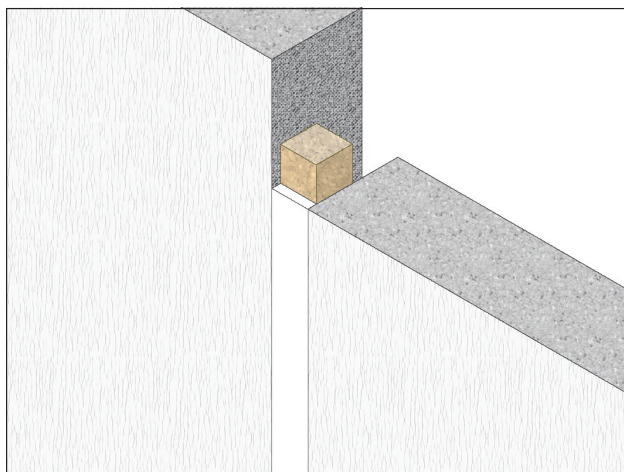


RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 V-X-F-W50

larghezza
≤ 50 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" su lana di roccia, spessore 60 mm, densità minima 33 kg/m³
- **Larghezza:** ≤ 50 mm
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

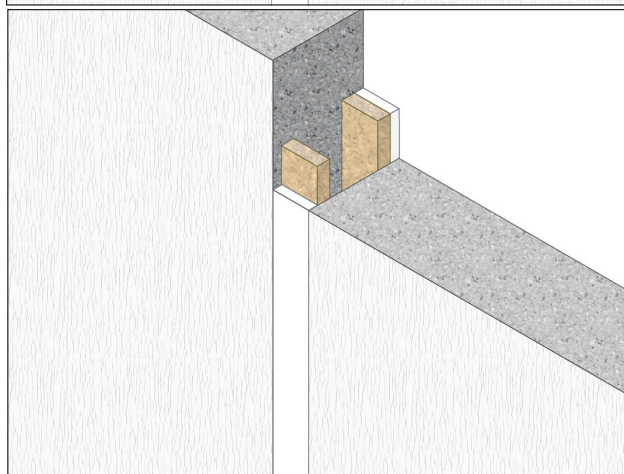

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 240 V-X-F-W30

larghezza
≤ 30 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" su lana di roccia, spessore 20 mm, densità minima 40 kg/m³
- **Larghezza:** ≤ 30 mm
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0319
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione verticali tra pareti:

- con larghezza massima di 50 mm, resistenza al fuoco EI 120 V-X-F-W50, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da una strato in lana di roccia spessore 60 mm, densità maggiore di 33 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore minimo 10 mm.
- con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 240 V-X-F-W30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da una strato in lana di roccia spessore 20 mm, densità 40 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" su ambo i lati, spessore minimo 15 mm.

In conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.

È necessario procedere all'inserimento dei pannelli in lana di roccia nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno e successivamente sigillare esternamente il giunto mediante stesura di uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" di opportune spessore.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 50 mm	Verticale su costruzione verticale	10 mm su un lato	lana di roccia spessore 60 mm densità > 33 kg/m ³	Pareti in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 120 V-X-F-W50	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Verticale su costruzione verticale	15 mm su entrambi i lati	lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m ³	Pareti in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 240 V-X-F-W30	ETA 21/0319