


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI PARETE/SOLAIO

SIGILLANTE "GB-MT"

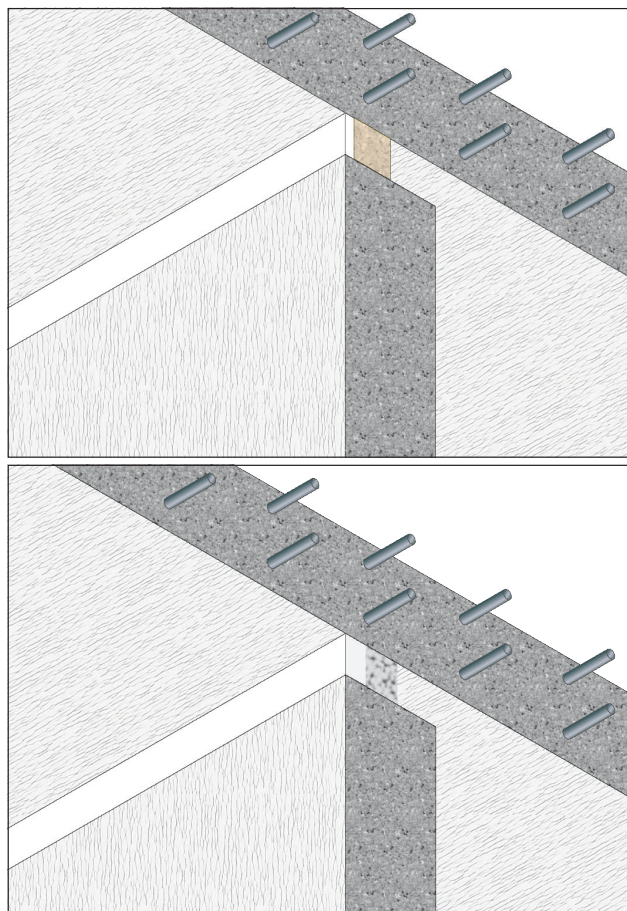

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra pareti e solai:

- con larghezza massima di 50 mm, resistenza al fuoco EI 60 T-X-F-W50, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 60 mm, densità maggiore di 33 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore minimo 10 mm.
- con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 60/120 T-X-F-W30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 20 mm, densità 40 kg/m³, o fibra biosolubile

RESISTENZA AL FUOCO:

EI 60 T-X-F-W50larghezza
≤ 50 mm

RESISTENZA AL FUOCO:

EI 60/120 T-X-F-W30larghezza
≤ 30 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

• Tipo di giunto: parete/solaio

• Prodotto da applicare: SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

- su lana di roccia, spes. 60 mm, densità minima 33 kg/m³ (W50)
- su lana di roccia, spessore 20 mm, densità 40 kg/m³ (W30)
- su fibra biosolubile AES, spess. 48 mm, densità 128 kg/m³ (W30)

• Larghezza: ≤ 50 mm e ≤ 30 mm

• Fissaggio: a mezzo di apposita pistola

• Finitura: è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0319

Norma di prova: EN 1366-4


AES spessore 48 mm, densità 128 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" spessore minimo 25 mm (vedi tabella).

In conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.


È necessario procedere all'inserimento dei pannelli in lana di roccia o fibra biosolubile nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno e successivamente sigillare esternamente il giunto mediante stesura di uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" di spessore 10 mm.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 50 mm	Orizzontale su costruzione verticale	10 mm su un lato	lana di roccia spessore 60 mm densità > 33 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 60 T-X-F-W50	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	25 mm su un lato	lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 60 T-X-F-W30	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	25 mm su un lato	fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 120 T-X-F-W30	ETA 21/0319

EI 60

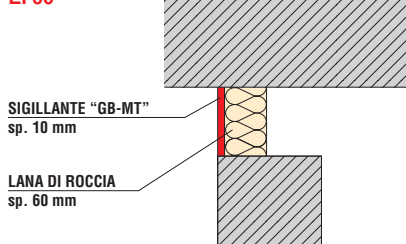

EI 60

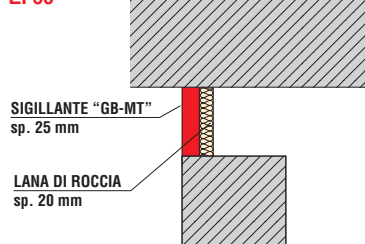

EI 120

