


GIUNTI DI DILATAZIONE PARETE/SOLAIO

SIGILLANTE "GB-MT"

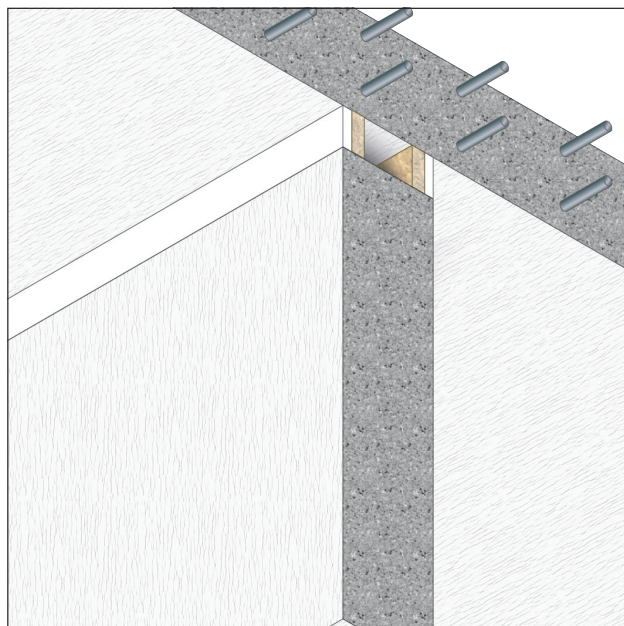

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra pareti e solai, con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 240 T-X-F-W30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 20 mm, densità 40 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore minimo 15 mm. su entrambi i lati del giunto.

In conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 240 T-X-F-W30

larghezza
≤ 30 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%


- **Tipo di giunto:** parete/solaio
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" su lana di roccia, spessore 20 mm, densità 40 kg/m³
- **Larghezza:** ≤ 30 mm
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0319
Norma di prova: EN 1366-4

È necessario procedere all'inserimento dei pannelli in lana di roccia nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno e successivamente sigillare esternamente il giunto mediante stesura di uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" di spessore 15 mm.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	15 mm su entrambi i lati	lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 240 T-X-F-W30	ETA 21/0319

EI 240

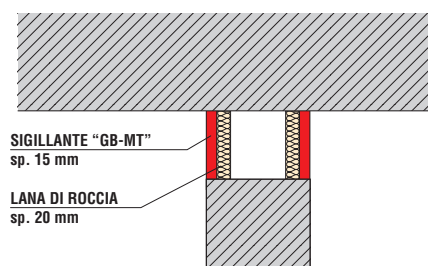

SIGILLANTE "GB-MT"
sp. 15 mm

LANA DI ROCCIA
sp. 20 mm